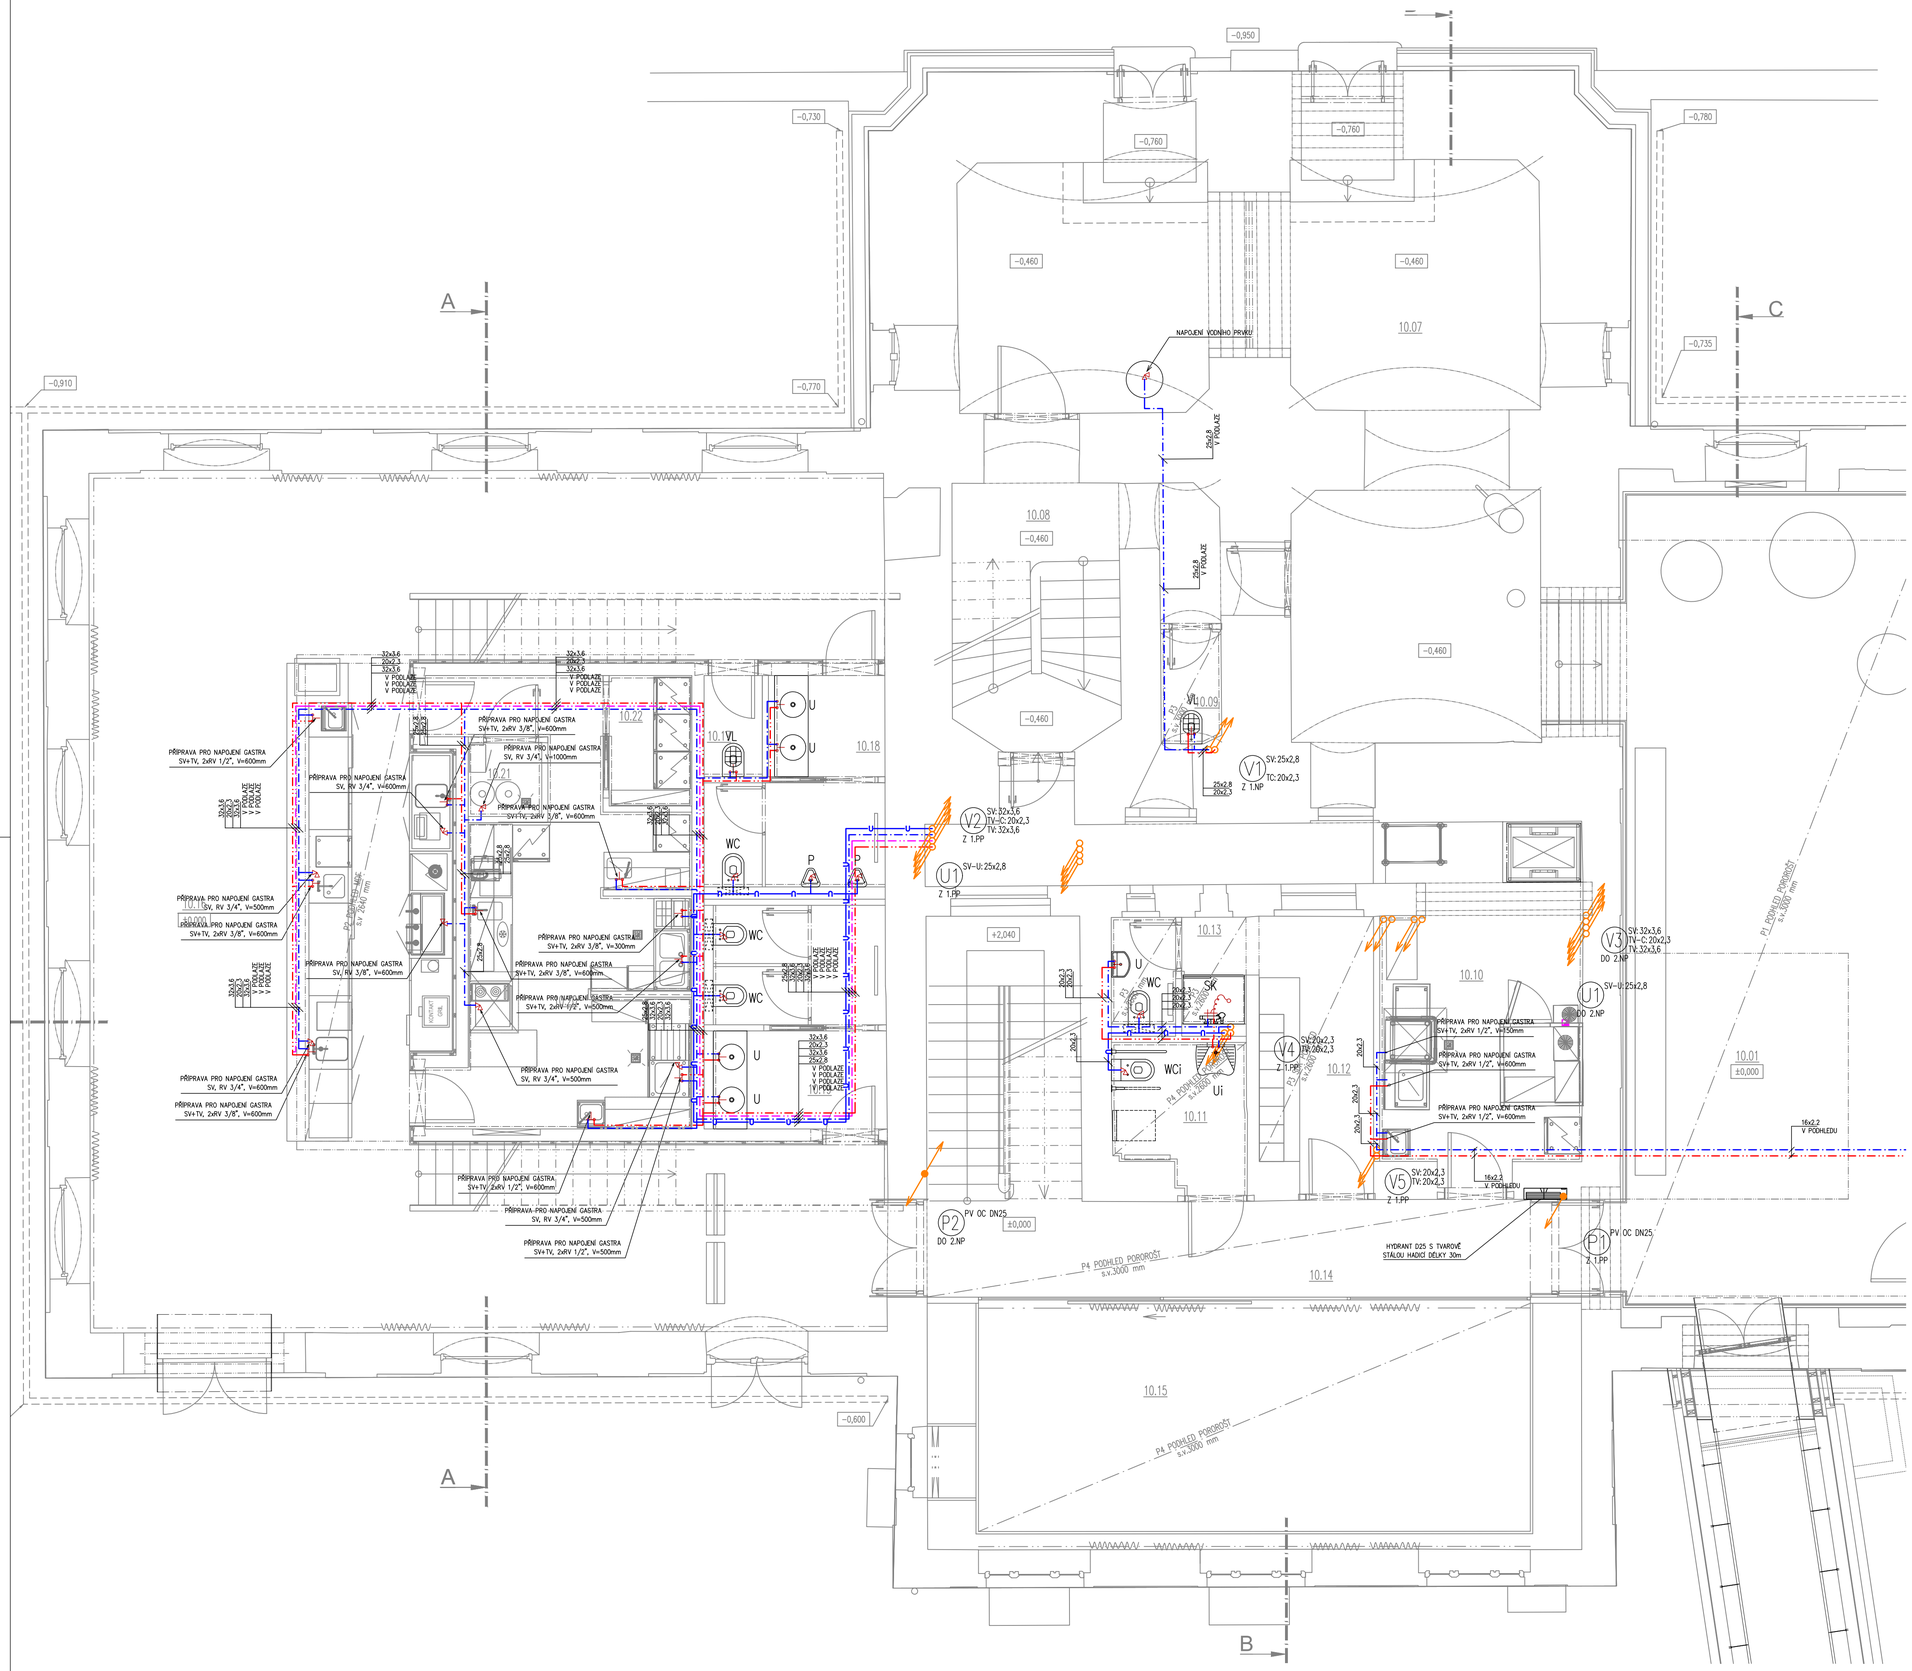

LEGENDA:

U	UMYVADLO KERAMICKÉ, SIFON UMYVADLOVÝ DN 40, V= 530mm BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2"–3/8", V= 580mm
UM	UMÝVÁTKO KERAMICKÉ, SIFON UMYVADLOVÝ DN 40, V= 530mm BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2"–3/8" , V= 580mm
P	PISOÁR KERAMICKÝ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU DNOD V=cca 400mm DLE TYPU ROHOVÝ VENTIL 1/2"–3/8" S DVOJITOU ZPĚTNOU KLAPKOU, V= cca 335mm DLE TYPU
D	DŘEZ SOUČÁSTÍ DODÁVKY KUCHYNĚ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50, V= 550mm BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2"–3/8" , V= 600mm
M	MÝVKA, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PODOMÍTKOVÁ/NEŠTÍNNÁ DN40 ROHOVÝ VENTIL 1/2"–3/4" S DVOJITOU ZPĚTNOU KLAPKOU, V= cca 400mm DLE TYPU
WC	KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ S ZÁCHODOVÝM PRKNEM, PODOMÍTKOVÝ MODUL SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU VČETNĚ SPLACHOVACÍHO TLAČÍTKA
VL	VÝLEVKA STACIONÁRNÍ S MÍŠŤI, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA BATERIE VÝLEVKOVÁ NÁSTĚNNÁ S PRODLOUŽENÝM ÁMINKEM, V= 1100mm
AP	PRAČKOVÝ SIFON PODOMÍTKOVÝ PRO NAPOJENÍ ODPADU, V=450mm ROHOVÝ VENTIL PRAČKOVÝ 1/2"–3/4" S DVOJITOU ZPĚTNOU KLAPKOU, V= 450mm
Ui	UMYVADLO KERAMICKÉ HANDICAP, SIFON PRO HANDICAP UMYVADLA DN 40, V= 530mm BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ HANDICAP, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2"–3/8", V= 580mm
WCi	KLOZET KERAMICKÝ HANDICAP ZÁVĚSNÝ SE ZÁCHODOVÝM PRKNEM SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VČETNĚ SPLACHOVACÍHO TLAČÍTKA A ODDÁLENÉHO PNEUMATICKÉHO

- STUDENÁ VODA (PP–RCT, AL–PEX)
- UŽITKOVÁ VODA (PP–RCT SE ZELENOU PÁSKOU/HDPE)
- TEPLÁ VODA (PP–RCT, AL–PEX)
- CIRKULACE TEPLÉ VODY (PP–RCT)
- POŽÁRNÍ VODOVOD (OCEL POZINK.)

- V1 — STOUPACÍ POTRUBÍ (PP–RCT)
- U1 — STOUPACÍ POTRUBÍ UŽITKOVÉ VODOVODU (PP–RCT SE ZELENOU PÁSKOU)
- P1 — STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU (OCEL POZINK.)

POZNÁMKA:
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
VŠECHNY PROSTUPY UNITŘ OBJEKTU BUDOU TĚSNĚNY DLE POŽADAVKŮ PBŘ
MONTÁŽNÍ PRÁCE SE BUDOU ŘÍDIT MONTÁŽNÍMI PŘEDPISY VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ, VÝROBKŮ A PLOVÝCH NOREM
V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV PODEZŘÉNÍ NA CHYBU NEBO NESOULAD V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI BUDE KONTAKTOVÁN PROJEKTANT
MONTÁŽNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY S OSTATNÍMI DODAVATELI MONTÁŽNÍCH PRACÍ
ARMATURY NA VODOVODNÍM POTRUBÍ BUDOU ZPŘÍSTUPNĚNY PŘES REVIZNÍ DVÍŘKA
V PŘÍPADĚ JEJICH UMÍSTĚNÍ V PODHLEDU NEBO JINÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI
VÝŠKA NAPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NA KANALIZACI A VODU BUDE ŘEŠENA PŘEDNOSTNĚ DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ZAŘÍZENÍ

© CMC architects a.s. AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA

NÁZEV PROJEKTU:

REVITALIZACE OBJEKTŮ A PROSTORŮ KORUNNÍ, P10

čísla investičních akcí 1/4/A52/00, 1/4/F87/00, 1/4/F87/01, 1/4A52/02

INVESTOR:
Hlavní město Praha, zast.
Pražskou vodohospodářskou společností a.s.
Evropská 866/67, 160 00 Praha 6 - Vokovice
IČO 25656112

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
CMC architects a.s.
Jankovcova 1037/49,
170 00, Praha 7
IČO: 26145359
T: (+420) 724 191 909
E: email@cmca.cz
kontaktní osoba:
Ing. arch. Evžen Dub, ČKA

autoři návrhu:
Dipl. arch. David. R. Chisholm, ČKA
Akad. arch. Vít Máslo, ČKA
projekční team: Ing. arch. Pavel Paseka, ČKA
Ing. arch. Gabriela Sekyrová
Ing. arch. Anna Peteráková
Mgr. art. Ing. Michal Auxt
Ing. arch. Aneta Všechovská Zadáková

CMCARCHITECTS

PROJEKTANT:
ENGINEERS CZ s.r.o.
V Háji 1092/15
170 00, PRAHA 7
IČO: 24127663
T: (+420) 252 546 463
info@engineers-cz.cz

V Háji 1092/15, 170 00 PRAHA 7 - Holešovice
ENGINEERSCZ
IČ 241 27 663 Tel. +420 252 546 463 E-mail: info@engineers-cz.cz www.engineers-cz.cz

PROJEKTANT ČÁSTI:
pipeproject s.r.o.
Fr. Škroupa 1520/5
370 06 České Budějovice
IČO: 06810381
T: (+420) 723 884 920
pojar@pipeproject.cz

pipeproject

RAZÍTKO: SCHÉMA: PARÉ:



LEGENDA INVESTIČNÍCH AKCÍ

- 1 — INVESTIČNÍ AKCE 1/4/F87/00 — Obnova pláště a střechy provozního objektu Korunní, P10
- 1 — INVESTIČNÍ AKCE 1/4/F87/01 — Obnova pláště a střechy provozního objektu Korunní, P10 – vodárenská věž
- 2a — INVESTIČNÍ AKCE 1/4/A52/00 — Rekonstrukce VDJ Korunní, P10 (expoziční vodojem)
- 2b — INVESTIČNÍ AKCE 1/4/A52/00 — Rekonstrukce VDJ Korunní, P10 (funkční vodojem)
- 3 — INVESTIČNÍ AKCE 1/4/A52/02 — Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, P10

± 0,000 = 269,140 Bpv

OBJEKT:	SO 0101, SO 0102
NÁZEV VÝKRESU:	Půdorys vodovodu 1.NP
ČÁST:	D.1.4.2 Vodovod
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Jaroslav Pojar
MANAŽER PROJEKTU:	Ing. arch. Evžen Dub
HIP:	Ing. Petr Jodas
VYPRACOVAL:	Jaroslav Pojar
MĚŘÍTKO:	1:50
DATUM:	11/2023

INDEX:	369	DVZ	1	0101_0102	VOD	02	ZMĚNA: 01
	PROJEKT	FÁZE	INVESTIČNÍ AKCE	ČÍSLO OBJEKTU	ČÁST	ČÍSLO VÝKRESU	