POHLED JIŽNÍ

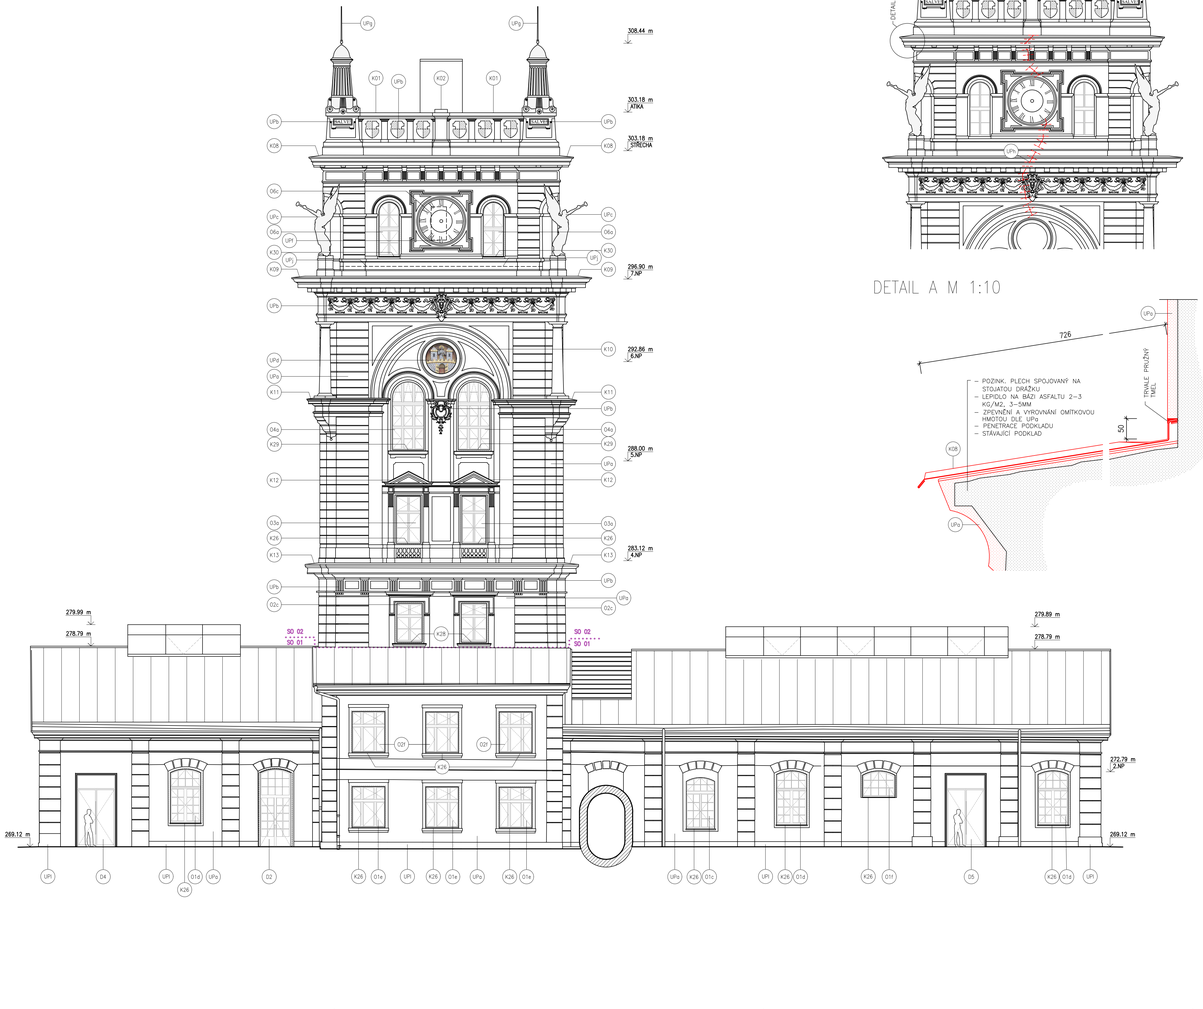

TECHNICKÝ POHLED

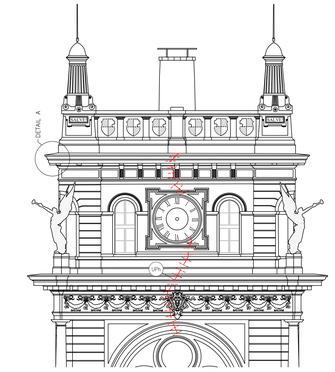

DETAIL A M 1:10

LEGENDA ÚPRAV FASÁDY:

OZN.	POPIS	POZNÁMKA
UPa	**OPRAVA FASÁDY** – ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NETĚSNÝCH FASÁDY, NESOUDRŽNÝCH VRSTEV A DRUHOTNÝCH ZÁSYPŮ. – PŮVODNÍ BAREVNÝ POVRCH FASÁDY NEDOKÁŽEME, POUZE SE K NĚMU CO NEJVÍCE PŘIBLÍŽÍ. POKUD DOJDE NA NĚKTERÉM MÍSTĚ K JEHO ODKRYTÍ, ZPEVNÍ FIXÁŽ, POPŘÍPADĚ HLOUBKOVĚ ZPEVNÍ OMÍTKOVOU VRSTVU. – ZBAVIT PLASTICKÉ PRVKY ZBYTEČNÝCH NATĚŽÍ A ŠTUKOVÝCH VRSTEV KOMOLICÍCH JEJICH PROFILACI. – ČERNÉ ČÁSTI FASÁDY OZDĚLENÉ OD PODKLADU PŘÍCHYTKY NUTNO ZNOVU ZPEVNIT ORGANOMINERÁLNÍM, ODTAHU ODSTRANIT. – NOVÉ DOPLŇKY OMÍTKOVÝCH VRSTEV FASÁDY PROVEST ZA POUŽITÍ KVALITNÍHO KUSOVÉHO VÁPNA A PÍSKU STEJNÉ HRUBOSTI JAKO U PŮVODNÍCH OMÍTEK. – STRUKTURA POVRCHU NOVÝCH VYSPRAVENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT STRUKTUŘE PŮVODNÍHO POVRCHU – PŘEVĚVNÁNÍ – VŠECHNY PROSTŘEDKY POUŽITÉ KE KONSOLIDACI A FIXÁŽÍM BUDOU PRODYŠNÉ, NOVÉ BAREVNÉ NÁTĚRY FASÁDY BUDOU PROVEDENY NA ZÁKLADĚ ZKUŠEBNÍCH PRŮKOMU, BUDOU K NIM POUŽITY PRODYŠNÉ BARVY, NEJLÉPE VÁPENNÉ NEBO SILIKÁTOVÉ..	
UPa	**RESTAUROVANÉ PLASTICKÉ DEKORATIVNÍ VÝZDOBY** – OČIŠTĚNÍ OD HRUBÝCH NEČISTOT A ODSTRANĚNÍ OLUPUJÍCÍCH SE A NEINTEGROVANÝCH PARTIÍ NÁTĚRU. – ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH DRUHOTNÝCH ZÁSYPŮ – PŮVODNÍ BAREVNÝ POVRCH NEDOKÁŽYAT ZCELA, POUZE SE K NĚMU CO NEJVÍCE PŘIBLÍŽIT. POKUD DOJDE NA NĚKTERÉM MÍSTĚ K JEHO ODKRYTÍ, ZPEVNÍ FIXÁŽ POPŘÍPADĚ HLOUBKOVĚ ZPEVNÍ HMOTU DEKORU. – INJEKTÁŽ PŘÍPRAVKEM DUTIN A TRHLINEK PROMOU INJEKČNÍ RESTAURÁTORSKÉ MALTOVINY PRO STRUKTURÁLNÍ ZPEVNĚNÍ HISTORICKÝCH OMÍTEK I ZDIVA. – DOMODELOVÁNÍ A TMELENÍ DETEKTŮ POVRCHU RELIÉFU BÍLÝM CEMENTEM S MRAMOROVOU MOUČKOU, NEBO JINÝM VHODNÝM MATERIÁLEM, POVRCH TMELŮ MUSÍ MÍT CHARAKTER SHODNÝ S PŮVODNÍM POVRCHEM A MUSÍ BÝT ZAROVNÁN DO ÚROVNĚ PŮVODNÍHO POVRCHU. – NOVÝ NÁTĚR A PATINACE POVRCHU – HYDROFOBIZAČNÍ OCHRANA PRVKŮ NA EXPONOVANÝCH ČÁSTECH	
UPa	**RESTAUROVANÉ SOCHY ANDĚLŮ TRUBAČŮ** SNESENÍ SOCH Z VĚŽE – 4 KS – VYFOŘENÍ 24x FIGUR SLOŽENÍM ZE ZACHOVALÝCH FRAGMENTŮ A DLE DOSTUPNÉ DOKUMENTACE (V PŘÍPADĚ NEDOHLEDÁNÍ PŮVODNÍCH SOCH V DEPOZITU) ZA ÚČASTI ORGÁNŮ PAMÁTKOVÉ PÉČE – VÝROBA NOVÝCH FOREM DLE STAVEBNÍCH TECHNIK ZE SLOŽITÝCH FIGUR – 2 KS – ODLITÍ NOVÝCH SOCH ZE SMĚSI NA BÁZI STUKU VHODNÉ K ODLÉVÁNÍ – SPECIFIKACE BUDE UPŘESNĚNA PO VYBĚRU ZHOTOVITELE ZA ÚČASTI RESTAURÁTORA A ORG. PAMÁTKOVÉ PÉČE – 4 KS – OPRAVA TRUB – 4 KS – BYLY SNESENY PŘI ZAJIŠŤOVACÍCH PRACÍCH MEZI LETY 2015. A 2021 – OSAZENÍ SOCH – 4 KS V PŘÍPADĚ EXISTENCE ORIGINÁLNÍCH SOCH V DEPOZITU, UPŘESNĚNÍ V KROKU FOREM TYTO ORIGINÁLY. JE MOŽNÉ, ŽE V DEPOZITU BUDOU I FORMY Z POSLEDNÍ REKONSTRUKCE Z R. 1992 PROJEKT POČÍTÁ S NEJNÁKLADNĚJŠÍ VARIANTOU – T.J. VÝROBY NOVÝCH FOREM ZE STÁVAJÍCÍCH SOCH NA VĚŽI – KOMPLETNÍCE Z MODELŮ Z DOCHOVANÝCH ODLITKŮ	
UPa	**RESTAUROVÁNÍ ERBU KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD** – DŮKLADNÝ PRŮZKUM VŠECH ČTYŘ ERBŮ Z LEŠENÍ, NA ZÁKLADĚ PRŮZKUMU BUDE UPŘESNĚN POSTUP RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ – NA ZÁKLADĚ PRŮZKUMU BUDE PO KONZULTACI S DOPROVÉZNÝM PRACOVNÍKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU A SE ZÁSTUPCI INVESTORA STANOVENA VÝSLEDNÁ PODOBA POLYCHROMIE PO UKONČENÍ RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ – OČIŠTĚNÍ OD HRUBÝCH NEČISTOT – V PŘÍPADĚ ROZHODNUTÍ PRO BAREVNÉ ŘEŠENÍ CELOPLOŠNÝM ODKRYV PŮVODNÍ POLYCHROMIE, V PŘÍPADĚ MONOCHROMNÍHO ŘEŠENÍ STAČÍ POUZE ODSTRANĚNÍ ZLACENÍ A SEJMUTÍ STŘÍBŘENÝCH INJEKTÁŽ PŘÍPRAVKEM DUTIN A TRHLINEK POMOCÍ INJEKČNÍ RESTAURÁTORSKÉ MALTOVINY PRO STRUKTURÁLNÍ ZPEVNĚNÍ HISTORICKÝCH OMÍTEK I ZDIVA. – TMELENÍ DETEKTŮ POVRCHU RELIÉFU BÍLÝM CEMENTEM S MRAMOROVOU MOUČKOU, NEBO JINÝM VHODNÝM MATERIÁLEM, POVRCH TMELŮ MUSÍ MÍT CHARAKTER SHODNÝ S PŮVODNÍM POVRCHEM A MUSÍ BÝT ZAROVNÁN DO ÚROVNĚ PŮVODNÍHO POVRCHU – RETUŠ PŮVODNÍ POLYCHROMIE NEBO NOVÁ REKONSTRUKCE PŮVODNÍ POLYCHROMIE PODLE ZACHOVALÝCH ZBYTKŮ, NEBO (V PŘÍPADĚ MONOCHROMNÍHO ŘEŠENÍ) NOVÝ NÁTĚR A PATINACE POVRCHU. – HYDROFOBIZACE SILIKÁTOVÝM PROSTŘEDKEM	
UPa	**OKNOVÁ SOKLU Z TVRDÝCH OMÍTEK** – OTRYSKÁNÍ TLAKOVOU VODOU – REPROFILOVÁNÍ SOKLU ZA POUŽITÍ TVRDÝCH POJIV – NÁTĚR PODLE UPa, BAREVNÁ ÚPRAVA DLE ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU	
UPT	**OPRAVA CIFERNÍKŮ** – DEMONTÁŽ, REPASE ČÍSEL A RAFIL, ČIŠTĚNÍ SKLA, OSAZENÍ	
UPs	**OPRAVA KOVOVÝCH HROTNIC NA ATIKOVÝCH PILÍŘÍCH** – OPRAVA NA MÍSTĚ	
UPs	**SEŘÍZOVACÍ SYSTÉM** – SYSTÉM PŘÍČNÉ BROUŠENÝCH DRÁŽEK S HELIKÁLNÍ VÝŽITÍ Ø 8 mm á 300 MM	
UPT	**PŘÍPRAVNÉ TYČE** – DRŽÁK BANNERU Z USLECHTILÉ OCELI, ROZMĚRY BANNERU 6500X500 MM. POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATNOU PRÁŠKOVOU VYPALOVACÍ BARVOU, BAREVNOST DLE ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU. ČTYŘBODOVÉ KOTVENÍ POMOCÍ PATNÍCH PLECHŮ – VIZ DETAIL B	
UPT	**ZACHYTNÝ SYSTÉM** – KOTVICÍ ZÁŘEZEM S PERMANENTNÍM POUŽITÍM KOTVÍCÍM VEDENÍM V PROVEDENÍ NEREZOVÉ LANO. VIZ PŘÍLOHA – ZACHYTNÝ SYSTÉM	
UPa	**NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH PONECHAVAJÍCÍCH OCELOVÝCH PRVKŮ** – PRVKY BUDOU ZBAVENY STARÝCH NÁTĚRŮ A KOROZE OTRYSKÁVÁNÍM, DÁLE BUDOU ODMAŠTĚNY A BUDE PROVEDEN ZÁKLADNÍ NÁTĚR A ZE FINÁLNÍ NÁTĚR URČENÝ PRO OCELOVÉ KONSTRUKCE. BARVA ČERNÁ KOVÁŘSKÁ	
UPt	**OPRAVA SOKLOVÉ ČÁSTI** – SPÁRY ZDIVA V OBLASTI SOKLU ZASAHUJÍCÍ MIN. 250 MM POD ÚROVEŇ UPRAVENÉHO TERÉNU A 300 MM NAD TERÉN BUDOU PROŠKRABNUTY A VYPLNĚNY VODU ODOLNOU MALTOU CS-IV. U FASÁDY S APLIKACÍ JÍLOVÉ IZOLACE BUDE TATO OBLAST ZATAŽENA MIN. 15 CM POD JÍLOVOU VRSTVU. NA VYROVNANÉ SE PROVEDE HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA NA BÁZI MCDF, CEMENTU 3MM A NÁSLEDOVAT BUDOU VRSTVA POREZNÍ JÍLOVOÉ SANAČNÍ OMÍTKY (MALÍCÍ SOLI SE SNÍŽENOU ALKALINITOU DLE MTA TL. 20 MM (OPA NKO GROVNI TERÉNU) A SANAČNÍ STUKOVÁ VRSTVA NA MINERÁLNÍ BÁZI, VODOOPUDIVÁ, PAROPROPUSTNÁ, VODĚ A MRAZU ODOLNÁ. NÁTĚR SOKLU BUDE PROVEDEN PODLE POLOŽKY UPA. VÝŠKA SANAČNÍ OMÍTKY BUDE MIN 1 M NAD UPRAVENÝ TERÉN, NEBO MIN. 0,5 METRU NAD OBLAST ZASAŽITELNOU HYDROIZOLACE. APLIKACE NA OCELOVÉ REŽNÉ ZDIVO S PROŠKRABNUTÍM SPÁR A PO SPECIÁLNÍ PENETRACI PRO KRITICKÉ PODKLADY.	

POZNÁMKA

VEŠKERÝ PRŮZKUM FASÁDY BYL PROVEDEN Z VYSOKOZDVIŽNÉ PLOŠINY, JEJÍŽ ROZSAH BYL OMEZEN POUZE NA JIHOZÁPADNÍ NÁROŽÍ VĚŽE, V NIŽŠÍCH PODLAŽÍCH MAXIMÁLNĚ DO POLOVINY JIŽNÍ FASÁDY VĚŽE. PROTO BY BYLO VHODNÉ PROVEST PO POSTAVENÍ LEŠENÍ DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUM PŘÍZDIVÍM VE VÝŠKOVÝCH PARTIÍCH STAVBY, PŘI KTERÉM MŮŽE DOJÍT KE KOMPLIKACÍM ZAVĚŘŮ, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL STANOVEN RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR.

ROZSAH A VLASTNÍ ZPŮSOB SNÍMÁNÍ DRUHOTNÝCH NÁTĚROVÝCH A MODELÁČNÍCH NOVOTVARŮ JE NUTNÉ KONZULTOVAT SE ZÁSTUPCI NPÚ, INVESTORA A NOVÁČKEM FIRMY.

BAREVNOU ÚPRAVU LZE NAHRNOUT AŽ PO OČIŠTĚNÍ PLOCH A PO PROVEDENÍ DALŠÍCH ODKRYVŮ S OHLEDEM NA STAV DOCHOVANÝ POD VRSTVAMI VÝMALEB A NA DALŠÍ PŘÍPADNÉ NÁLEZY.

LEGENDA VÝMĚNY VÝPLNÍ:

- KOMPLETNÍ VÝMĚNA VÝPLNĚ VE STÁVAJÍCÍM OTVORU BEZE ZMĚNY
- NOVÁ VÝPLŇ VE STÁVAJÍCÍM OTVORU
- NOVÁ VÝPLŇ V UPRAVENÉM OTVORU
- NOVÁ VÝPLŇ V NOVÉ VYBOURANÉM OTVORU
- DOZDĚNÍ OTVORŮ
- REPASE STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ



VÝPIS OKEN

OZNAČENÍ	ŠÍŘKA	VÝŠKA	POPIS1	POPIS2	POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ –CELKEM
01a	890	1845	6 TABULKOVÉ FIXNÍ POŽÁRNĚ ODOLNÉ OKNO V DŘEVĚNÉM RÁMU. POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30 DP3			1
01b	890	2000	6 TABULKOVÉ TROJDÍLNÉ OKNO S POUTCEM A S HORNÍM OBLOUKOVÝM ZÁKLENKEM, ZAVÍRÁNÍ SPODNÍCH KŘÍDEL NA KLAPAČKU, DOVNITŘ OTÁVÁNÉ, HORNÍ DÍL FIXNÍ		VIZ POZNÁMKA 1	1
01c	1400	2500	24 TABULKOVÉ TROJDÍLNÉ OKNO S POUTCEM A S HORNÍM OBLOUKOVÝM ZÁKLENKEM, ZAVÍRÁNÍ SPODNÍCH KŘÍDEL NA KLAPAČKU, DOVNITŘ OTÁVÁNÉ, NADSVĚTLÍK SKLÁPĚCÍ DOVNITŘ S PAKOVÝM OVLADAČEM	UMÍSTĚNÍ – VÝCHODNÍ KŘÍDLO	VIZ POZNÁMKA 1	3
01d	1500	2650	24 TABULKOVÉ TROJDÍLNÉ OKNO S POUTCEM A S HORNÍM OBLOUKOVÝM ZÁKLENKEM, ZAVÍRÁNÍ SPODNÍCH KŘÍDEL NA KLAPAČKU, DOVNITŘ OTÁVÁNÉ, NADSVĚTLÍK SKLÁPĚCÍ DOVNITŘ S PAKOVÝM OVLADAČEM	UMÍSTĚNÍ – VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ KŘÍDLO	VIZ POZNÁMKA 1	18
01e	1600	2000	ŠESTIDÍLNÉ OBDÉLNÍKOVÉ OKNO S PEVNÝM DĚLÍCÍM KŘÍŽEM (POUTCE + 2 SLOUPKY), VŠECHNA KŘÍDLA DOVNITŘ OTÁVAVÁ	UMÍSTĚNÍ – STŘEDNÍ MEZILEHLÉ KŘÍDLO	VIZ POZNÁMKA 1	3
01f	1600	1250	12 TABULKOVÉ JEDNODÍLNÉ OKNO S HORNÍM OBLOUKOVÝM ZÁKLENKEM, DOVNITŘ SKLÁPĚCÍ S PAKOVÝM OVLADAČEM	UMÍSTĚNÍ – VÝCHODNÍ KŘÍDLO	VIZ POZNÁMKA 1	1
01g	900	2000	3 DÍLNÉ OKNO TYPU T – ZAVÍRÁNÍ SPODNÍCH KŘÍDEL NA KLAPAČKU, DOVNITŘ OTÁVANÉ, ČLENĚNÉ POUTCEM, HORNÍ DÍL DOVNITŘ SKLÁPĚCÍ	UMÍSTĚNÍ – STŘEDNÍ MEZILEHLÉ KŘÍDLO	VIZ POZNÁMKA 1	1
01h	Ø 1000		FIXNÍ KRUHOVÉ OKNO V OCELOVÉM RÁMU S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM O ČISTÝ POLICH. DĚLÍCÍ PÁSY SUBTILNÍM OCELOVÝM PROFILY. VÝPLŇ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DĚLENÝM PODLE ČLENĚNÍ OKEN.	UMÍSTĚNÍ – ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ KŘÍDLO	VIZ POZNÁMKA 2	2
02c	1250	1900	6 TABULKOVÉ ČTYŘDÍLNÉ OKNO. ZAVÍRÁNÍ SPODNÍCH I HORNÍCH KŘÍDEL NA KLAPAČKU, DOVNITŘ OTÁVÁNÉ, ČLENĚNÉ POUTCEM, SPODNÍ KŘÍDLA S VNITŘNÍ TABULÍ Z BEZPEČNOSTNÍHO VRSTVENÉHO SKLA S ARETACÍ OTEVÍRAVÁ S MAX. MEZEROU 100 MM.	UMÍSTĚNÍ – VĚŽ	VIZ POZNÁMKA 1	8
02d	1250	2100	6 TABULKOVÉ ČTYŘDÍLNÉ OKNO. ZAVÍRÁNÍ SPODNÍCH I HORNÍCH KŘÍDEL NA KLAPAČKU, DOVNITŘ OTÁVÁNÉ, ČLENĚNÉ POUTCEM, SPODNÍ KŘÍDLA S VNITŘNÍ TABULÍ Z BEZPEČNOSTNÍHO VRSTVENÉHO SKLA S ARETACÍ OTEVÍRAVÁ S MAX. MEZEROU 100 MM.	UMÍSTĚNÍ – VĚŽ	VIZ POZNÁMKA 1	4
02e	900	2000	3 DÍLNÉ OKNO TYPU T – ZAVÍRÁNÍ SPODNÍCH KŘÍDEL NA KLAPAČKU, DOVNITŘ OTÁVANÉ, ČLENĚNÉ POUTCEM, HORNÍ DÍL DOVNITŘ SKLÁPĚCÍ	UMÍSTĚNÍ – STŘEDNÍ MEZILEHLÉ KŘÍDLO	VIZ POZNÁMKA 1	1
02f	1600	2000	ŠESTIDÍLNÉ OBDÉLNÍKOVÉ OKNO S PEVNÝM DĚLÍCÍM KŘÍŽEM (POUTCE + 2 SLOUPKY), VŠECHNA KŘÍDLA DOVNITŘ OTÁVAVÁ	UMÍSTĚNÍ – STŘEDNÍ MEZILEHLÉ KŘÍDLO	VIZ POZNÁMKA 1	3
03a	1200	2350	6 TABULKOVÉ ČTYŘDÍLNÉ OKNO. ZAVÍRÁNÍ SPODNÍCH I HORNÍCH KŘÍDEL NA KLAPAČKU, DOVNITŘ OTÁVANÉ, ČLENĚNÉ POUTCEM, SPODNÍ KŘÍDLA S VNITŘNÍ TABULÍ Z BEZPEČNOSTNÍHO VRSTVENÉHO SKLA S ARETACÍ OTEVÍRAVÁ S MAX. MEZEROU 100 MM.	UMÍSTĚNÍ – VĚŽ	VIZ POZNÁMKA 1	8
04a	1550	3350	DEVÍTIDÍLNÉ OKNO S PEVNÝM DĚLÍCÍM KŘÍŽEM SE DVĚMA SLOUPKY A DVĚMA POUTCI S OBLOUKOVÝM UKONČENÍM, SPODNÍ KŘÍDLA DOVNITŘ OTÁVAVÁ S VNITŘNÍ TABULÍ Z BEZPEČNOSTNÍHO VRSTVENÉHO SKLA S ARETACÍ OTEVÍRAVÁ S MAX. MEZEROU 100 MM. KŘÍDLA V OBLOUKOVÉM ZÁKLENKU SKLOPNÁ S PAKOVÝM OVLADAČEM A ARETACÍ.	UMÍSTĚNÍ – VĚŽ	VIZ POZNÁMKA 1	8
05a	980	590	DVOUKŘÍDLOVÉ OBDÉLNÍKOVÉ OKNO SE ZAVÍRÁNÍM KŘÍDEL NA KLAPAČKU, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ	UMÍSTĚNÍ – VĚŽ	VIZ POZNÁMKA 1	8
06a	1000	2650	ČTYŘDÍLNÉ OKNO S POUTCEM A S OBLOUKOVÝM UKONČENÍM, KŘÍDLA DOVNITŘ OTÁVAVÁ SE ZAVÍRÁNÍM NA KLAPAČKU	UMÍSTĚNÍ – VĚŽ	VIZ POZNÁMKA 1	6
06b	1000	2650	ČTYŘDÍLNÉ OKNO S POUTCEM A S OBLOUKOVÝM UKONČENÍM, KŘÍDLA DOVNITŘ OTÁVAVÁ SE ZAVÍRÁNÍM NA KLAPAČKU, SPODNÍ KŘÍDLA S VNITŘNÍ TABULÍ Z BEZPEČNOSTNÍHO VRSTVENÉHO SKLA S ARETACÍ OTEVÍRAVÁ S MAX. MEZEROU 100 MM.	UMÍSTĚNÍ – VĚŽ	VIZ POZNÁMKA 1	2
06c	750	1630	DVOUKŘÍDLOVÉ OCELOVÉ OKNO Z TENKOSTĚNNÝCH RÁMŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM IZOVRAFICI OTVOR CIFERNÍKU. ZASKLENÍ TEPELNĚIZOLAČNÍM DVOJSKLEM.	UMÍSTĚNÍ – VĚŽ	PROSTUP VŘÍDELE MECHANISMU HODIN BUDE ŘEŠEN V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE.	4

POZNÁMKA 1:
NAVRŽENÉ OKNA BUDOU SVÝM ČLENĚNÍM, TLOUŠŤKOU OKENNÍCH RÁMŮ, DĚLÍCÍCH PROFILŮ I JEDNOTLIVÝCH ČLENĚCÍCH OKENNÍCH LIŠT DODRŽOVAT PŮVODNÍM OKNŮM OOS, KTERÁ SE ZACHOVALA V MISTNOSTECH 2.14 A 2.16 V 2.NP VĚŽOVÉHO VODOJEMU S DŮRAZEM NA KVALITU PROVEDENÍ VÝROBKŮ I JEJICH OSAZENÍ DO KONSTRUKCE.

VLASTNOSTI:
OKNA S DŘEVĚNÝM RÁMEM (BOROVICE), S OKAPNICEMI, TĚSNĚNÍM, IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DĚLENÝM PODLE ČLENĚNÍ OKEN V DISTANČNÍM TERMORÁMEČKU V BARVĚ POHledu RÁMU V INTERIÉRU - TYP KOVÁNÍ ALT WIEN, U OKEN MLADŠÍHO KŘÍDLA PROVOZNÍ BUDOVY BUDE OLNA ELYPTICKÉHO TVARU – VIZ DETAILNÍ VÝKRESY OKEN. MATERIÁL KOVÁNÍ BÍLÁ KARTÁČOVANÁ MOSAZ.

PŘED REALIZACÍ VÝPLNÍ JE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ A VYROBNÍ ROZMĚR OKEN NUTNO KOORDINOVAT S VÝSLEDNOU ÚPRAVOU PARAPETŮ A PŘÍPADNÝM PŘESPÁKOVÁNÍM OMÍTKOVOU HMOTOU DLE UPa.

ROZMĚRY OKEN UDÁVANÉ VE VÝPISU OKEN PŘEDSTAVUJÍ VENKOVNÍ SVĚTLÉ ROZMĚRY OTVORŮ S OMÍTKOU. U OBLOUKOVÝCH OKEN JE VÝŠKA MĚŘENA OD PARAPETU PO VRCHOL OBLOUKU.

ZHOTOVITEL JE POVINEN VYPRACOVAT PŘÍSLUŠNOU DÍLENSKOU DOKUMENTACI A PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY DVA VZORKY VÝPLNÍ (HISTORIZUJÍCÍ A SOUDOBÉ) VSAZENÉ V OTVORECH K POSOUZENÍ A ODSOUHLASENÍ PRACOVNÍKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU ZA ÚČASTI ARCHITEKTA, ZODPOVĚTNÉ A INVESTORA.

POZNÁMKA 2:
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM + MATNÝ LAK, BAREVNÉ PROVEDENÍ ČERNÁ KOVÁŘSKÁ BARVA, VZORKOVÁNÍ OSTATNÍMI TERMORÁMEČKU V BARVĚ POVRCHU RÁMŮ.

POZNÁMKA 3:
OKNA V 1.NP – 01b, 01c, 01d, 01e, 01f, 01g BUDOU SE ZAPUSTNÝMI MECHANICKÝMI ČÁSTY OTEVŘENÉ ZVLÁŠŤ PRO KAŽDOU OTÁVAJÍCÍ ČÁST.

POZNÁMKA 4:
DLE POŽADAVKU ORGÁNŮ PAMÁTKOVÉ PÉČE BUDE POUŽITO TEPELNĚIZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, ZA PODMÍNEK, ŽE BUDOU DODRŽENY NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY:
LABORATORNÍ NEPRŮVZDUŠNOST OKEN VČETNĚ RÁMU MIN 3>= 36 DB, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA SKLENĚNÉ VÝPLNĚ <= 1,1 W/M2K

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT

OZNAČENÍ	ŠÍŘKA	VÝŠKA	POPIS1	POPIS2	POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ –CELKEM
D1a	1240	2500	DVOUKŘÍDLÉ OCELOVÉ DVEŘE S CELOPLOŠNÝM PROSKLENÍM S NADSVĚTLÍKEM S PAKOVÝM PRO OTEVÍRÁNÍ NAPOJENÝM NA EPS, V BĚŽNÉM REŽIMU NEAKTIVNÍ, AKTIVOVÁN NA ZÁKLADĚ SIGNÁLU Z EPS.	UMÍSTĚNÍ – VĚŽ	POZNÁMKA D1a A D1b	1
D1b	1240	2500	DVOUKŘÍDLÉ OCELOVÉ DVEŘE S CELOPLOŠNÝM PROSKLENÍM S NADSVĚTLÍKEM S PANKOVÝM KOVÁNÍM VE SMYSLU EN 1125	UMÍSTĚNÍ – VĚŽ	POZNÁMKA D1a A D1b	1
D2	1440	2400	DVOUKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE S 2x10 TABULKOVÝM ČLENĚNÍM S NADSVĚTLÍKEM S OBLOUKOVÝM ZÁKLENKEM S 12 TABULKOVÝM ČLENĚNÍM, KŘÍDLO NADSVĚTLÍKU FIXNÍ	UMÍSTĚNÍ – ZÁPADNÍ KŘÍDLO	VIZ POZNÁMKA D2	1
D4	1800	2800	DVOUKŘÍDLÉ OCELOVÉ DVEŘE S CELOPLOŠNÝM PROSKLENÍM S NADSVĚTLÍKEM - OTVOR JE OLEMOVÁN RÁMEM S ŠAMBRANOU) VE STEJNÉM BAREVNÉM A MATERIÁLOVÉM PROVEDENÍ. PANKOVÉ KOVÁNÍ VE SMYSLU EN 179	UMÍSTĚNÍ – ZÁPADNÍ KŘÍDLO	VIZ POZNÁMKA D4 A D5	1
D5	1800	2800	DVOUKŘÍDLÉ OCELOVÉ DVEŘE S CELOPLOŠNÝM PROSKLENÍM S NADSVĚTLÍKEM - OTVOR JE OLEMOVÁN RÁMEM S ŠAMBRANOU) VE STEJNÉM BAREVNÉM A MATERIÁLOVÉM PROVEDENÍ. PANKOVÉ KOVÁNÍ VE SMYSLU EN 1125.	UMÍSTĚNÍ – VÝCHODNÍ KŘÍDLO	VIZ POZNÁMKA D4 A D5	1

POZNÁMKA D1a A D1b:
OCELOVÝ RÁM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM A S CELOPLOŠNÝM PROSKLENÍM TEPELNĚIZOLAČNÍM DVOJSKLEM. VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO (VSG) POŽÁRNÍ ODOLNOST A FUNKCE KOVÁNÍ DLE PBŘ. HLAVNÍ KŘÍDLO OVLÁDANÉ INTEGROVANÝM SAMOZAVÍRAČEM, SKRYTÉ PANTY. KOVÁNÍ ROZETOVÉ, DVEŘE BUDOU SE ZÁPUSTNÝMI MAGNETICKÝMI ČÁSTY OTEVŘENÉ ZVLÁŠŤ PRO KAŽDOU OTÁVAJÍCÍ ČÁST. MATERIÁL ČERNÝ CHROM CR-K BROUŠENÝ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM + MATNÝ LAK, BAREVNÉ PROVEDENÍ ČERNÁ KOVÁŘSKÁ BARVA, VZORKOVÁNÍ DVEŘÍ JE SOUČÁSTÍ PŘÍSLUŠNÉHO DÍLENSKÉHO VÝKRESU.

POZNÁMKA D2:
NAVRŽENÉ DVEŘE BUDOU SVÝM ČLENĚNÍM, BAREVNÝM PROVEDENÍM I TLOUŠŤKOU RÁMŮ, DĚLÍCÍCH PROFILŮ I JEDNOTLIVÝCH ČLENĚCÍCH LIŠT VYCHÁZET Z PROFILACE NOVĚ NAVRŽENÝCH OKEN. PROSKLENÉ DVEŘNÍ ČÁSTI ZASKLENY IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S DISTANČNÍM TERMORÁMEČKEM V BARVĚ POHledu DVEŘÍ. VICEBODOVÝ ZÁMEK, ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ Z BLÉ KARTÁČOVANÉ MOSAZI, HLAVNÍ KŘÍDLO OPATŘENO HLINKOVÝM SAMOZAVÍRAČEM S HORNÍ MOVZÁ S NASTAVITELNOU SILOU ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, RYCHLOSTÍ ZAVÍRÁNÍ, REGULOVATELNÝM TLUMENÍM OTEVÍRÁNÍ, KONCOVÝMI DORAZY, S UKAZATELEM SÍLY NASTAVENÍ. SYSTÉMOVÝ ALUM. PRAH. DVEŘE BUDOU SE ZÁPUSTNÝMI MAGNETICKÝMI ČÁSTY OTEVŘENÉ ZVLÁŠŤ PRO KAŽDOU OTÁVAJÍCÍ ČÁST.

POZNÁMKA D4 A D5:
OCELOVÝ RÁM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM A S CELOPLOŠNÝM PROSKLENÍM TEPELNĚIZOLAČNÍM DVOJSKLEM. VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO (VSG) POŽÁRNÍ ODOLNOST A FUNKCE KOVÁNÍ DLE PBŘ. HLAVNÍ KŘÍDLO OPATŘENO INTEGROVANÝM SAMOZAVÍRAČEM, SKRYTÉ PANTY. KOVÁNÍ ROZETOVÉ, DVEŘE BUDOU SE ZÁPUSTNÝMI MAGNETICKÝMI ČÁSTY OTEVŘENÉ ZVLÁŠŤ PRO KAŽDOU OTÁVAJÍCÍ ČÁST. MATERIÁL ČERNÝ CHROM CR-K BROUŠENÝ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM + MATNÝ LAK, BAREVNÉ PROVEDENÍ ČERNÁ KOVÁŘSKÁ BARVA, VZORKOVÁNÍ OTVOR JE OLEMOVÁN RÁMEM (ŠAMBRANOU) VE STEJNÉM BAREVNÉM A MATERIÁLOVÉM PROVEDENÍ. DVEŘE DS JSOU ZRCADLOVĚ SYMETRICKÉ K D4 A S PANKOVOU HRAZDOU NA VEDLEJŠÍM KŘÍDLE

PŘED REALIZACÍ DVEŘÍ JE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ.
ROZMĚRY DVEŘÍ UDÁVANÉ VE VÝPISU DVEŘÍ PŘEDSTAVUJÍ SVĚTLÉ ROZMĚRY OTVORŮ
ZHOTOVITEL JE POVINEN VYPRACOVAT PŘÍSLUŠNOU DÍLENSKOU DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE KONZULTOVÁNA A SCHVÁLENA PRACOVNÍKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU ZA ÚČASTI PROJEKTANTA, ODDAVATELE A INVESTORA.

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

| OZNAČENÍ | PO