# POHLED SEVERNÍ




## DETAIL DVEŘÍ – OSTĚNÍ




## DETAIL OKNA – OSTĚNÍ

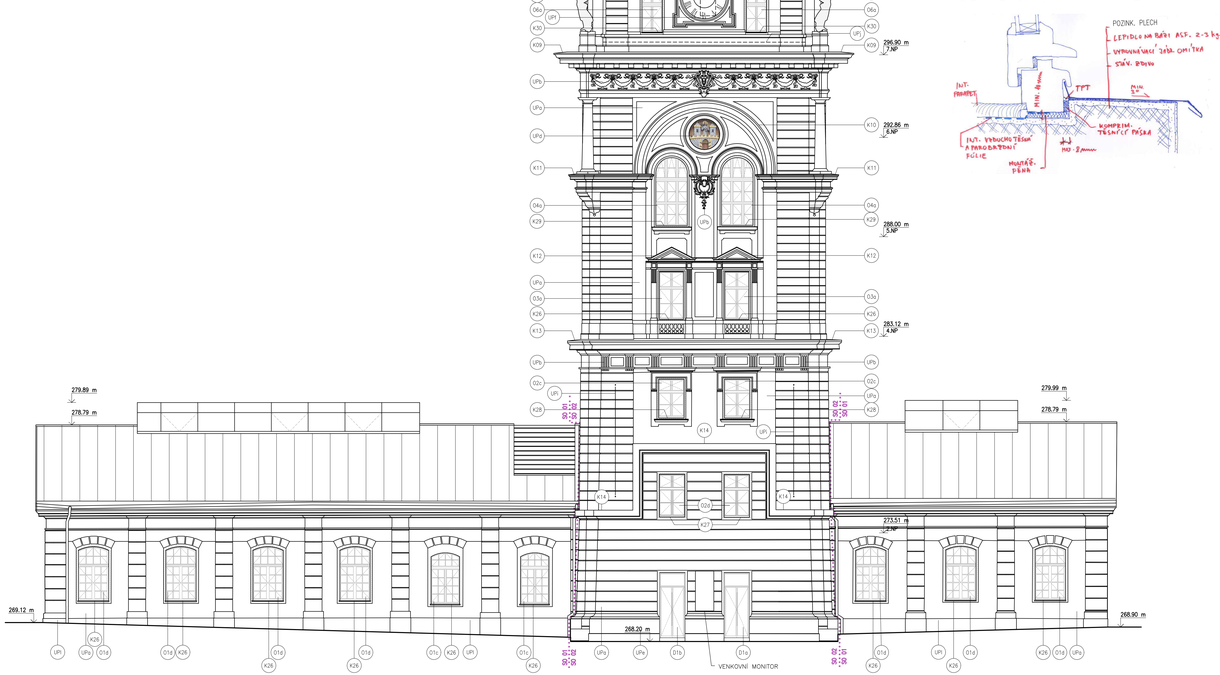


## DETAIL OKNA – PARAPET




## LEGENDA ÚPRAV FASÁDY:

| OZN. | POPIS | POZNÁMKA |
|---|---|---|
| UPa | **OPRAVA FASÁDY**<br>- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NEŠTĚD FASÁDY, NESOUDRŽNÝCH VRSTEV A DRUHOTNÝCH DOPLŇKŮ.<br>- PŮVODNÍ BAREVNÝ POVRCH FASÁDY NEODKRÝVAT, POUZE SE K NĚMU CO NEJVÍCE PŘIBLÍŽIT. POKUD DOJDE NA NĚKTERÉM MÍSTĚ K JEHO ODKRYTÍ, ZPEVNIT FIXÁŽÍ, POPŘÍPADĚ HLOUBKOVÉ ZPEVNIT OMÍTKOVOU VRSTVU.<br>- ZBAVIT PLASTICKÉ PRVKY ZBYTEČNÝCH NÁTĚRŮ A ŠTUKOVÝCH VRSTEV KOMOLICÍCH JEJICH PROFILACÍ. CENNÉ ČÁSTI FASÁDY OZDĚLUJÍ OD POSKOLICÍ PŘICHYTÍT INJEKTÁŽÍ A ZPEVNIT ORGANOKŘEMIČITANY, OSTATNÍ ODSTRANIT.<br>- NOVÉ DOPLŇKY OMÍTKOVÝCH VRSTEV FASÁDY PROVÉST ZA POUŽITÍ KVALITNÍHO KUSOVÉHO VÁPNA A PÍSKU STEJNÉ HRUBOSTI JAKO U PŮVODNÍCH OMÍTEK.<br>- STRUKTURA POVRCHU NOVÝCH VYSPRAVEK MUSÍ DOPOVÍDAT STRUKTUŘE PŮVODNÍHO POVRCHU<br>- PŘEVĚDNÍ<br>VŠECHNY PROSTŘEDKY POUŽITÉ KE KONSOLIDACI A FIXÁŽI BUDOU PRŮZKUMEM, NOVÉ BAREVNÉ NÁTĚRY FASÁDY BUDOU PROVEDENY NA ZÁKLADĚ ZKUŠEBNÍ PRŮZKUMU, BUDOU K NIM POUŽITY PROSÝTNÉ BARVY, NEULEPŠE VÁPENNÉ NEBO SILIKÁTOVÉ. | |
| UPb | **RESTAUROVÁNÍ PLASTICKÉ DEKORATIVNÍ VÝZDOBY**<br>- ODŠTĚPÍ OD HRUBÉTCH NEČISTOT A ODSTRANĚNÍ OLUPUJÍCÍCH SE A NEINTEGROVANÝCH FARTÍ NÁTĚRU.<br>- ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH DRUHOTNÝCH DOPLŇKŮ<br>- PŮVODNÍ BAREVNÝ POVRCH NEODKRÝVAT ZCELA, POUZE SE K NĚMU CO NEJVÍCE PŘIBLÍŽIT. POKUD DOJDE NA NĚKTERÉM MÍSTĚ K JEHO ODKRYTÍ, ZPEVNIT FIXÁŽÍ POPŘÍPADĚ HLOUBKOVÉ ZPEVNIT HMOTU DEKORU.<br>- INJEKTÁŽ PŘÍPADNÝCH DUTIN A TRHLINEK POMOCÍ INJEKČNÍ RESTAURÁTORSKÉ MALTOVINY PRO STRUKTURÁLNÍ ZPEVNĚNÍ HISTORICKÝCH OMÍTEK I ZDIVA.<br>- DOMODELOVÁNÍ A TMELENÍ DEFEKTŮ PŘEVÁŽNÍ RELIÉFU BÉLNÍM CEMENTEM S MRAMOROVOU MOUČKOU, NEBO JINÝM VHODNÝM MATERIÁLEM, POVRCH TMELŮ MUSÍ MÍT CHARAKTER SHODNÝ S PŮVODNÍM POVRCHEM A MUSÍ BÝT ZAROVNÁN DO ÚROVNĚ PŮVODNÍHO POVRCHU.<br>- NOVÝ NÁTĚR A PATINACE POVRCHU<br>- HYDROFOBNÍ OCHRANA PRVKŮ NA EXPONOVANÝCH ČÁSTECH | |
| UPc | **RESTAUROVÁNÍ SOCH ANDĚLŮ TRUBAČŮ**<br>SNESENÍ SOCH Z VĚŽE – 4 KS:<br>- VYTVOŘENÍ 3ks FIGUR SLOŽENÝM ZE ZACHOVALÝCH FRAGMENTŮ A DLE DOSTUPNÉ DOKUMENTACE (V PŘÍPADĚ NEDOHLEDNÁ PŮVODNÍCH SOCH V DEPOZITU) ZA ÚČASTI ORGÁNŮ PAMÁTKOVÉ PÉČE.<br>- VÝROBA NOVÝCH FOREM DLE ŠTUKATÉRSKÝCH TECHNIK ZE SLOŽENÝCH FIGUR – 2 KS<br>- ODLITÍ NOVÝCH SOCH ZE SMĚSI NA BÁZI ŠTUKU VHODNÉ K ODLEVÁNÍ – SPECIFIKACE BUDE UPŘESNĚNA PO VYŘEŠENÍ ZHOTOVITELE ZA ÚČASTI RESTAURÁTORA A ORG. PAMÁTKOVÉ PÉČE – 4 KS<br>- OPRAVA TRUB – 4 KS – BYLY SNESENY PŘI ZAJIŠŤOVACÍCH PRACÍCH MEZI LETY 2015 A 2021<br>- OSAZENÍ SOCH – 4 KS<br>V PŘÍPADĚ ZJISTIVOSTI ORIGINÁLNÍCH SOCH V DEPOZITU, UPŘESNĚNÍ V KPROSÉ FOREM TYTO ORIGINÁLY. JE MOŽNÉ, ŽE V DEPOZITU BUDOU I FORMY Z POSLEDNÍ REKONSTRUKCE Z R. 1992<br>PROJEKT POČÍTÁ S NEJMÉNĚ/NEJVÍCE VARIANTOU – T.J. VÝROBY NOVÝCH FOREM ZE ŠTUKÁTORŮ SOCH NA VĚŽI – KOMPLETACE Z MODELŮ, Z DOCHOVANÝCH ODLITKŮ | |
| UPd | **RESTAUROVÁNÍ ERBU KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD**<br>- DŮKLADNÝ PRŮZKUM VŠECH ČTYŘ ERBŮ Z LEŠENÍ, NA ZÁKLADĚ PRŮZKUMU BUDE UPŘESNĚN POSTUP RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ<br>- NA ZÁKLADĚ PRŮZKUMU BUDE PO KONZULTACI S DOPROVÁZENÍM PRACOVNÍKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU A SE ZÁSTUPCI INVESTORA STANOVENA VÝSLEDNÁ PODOBA POLYCHROMIE PO UKONČENÍ RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ<br>- ODŠTĚPÍN OD HRUBÝCH NEČISTOT<br>- V PŘÍPADĚ ROZHODNUTÍ PRO BAREVNÉ ŘEŠENÍ CELOPLOŠNÝ OBKRYV PŮVODNÍ POLYCHROMIE, V PŘÍPADĚ MONOCHROMNÍHO ŘEŠENÍ STAČÍ POUZE ODSTRANĚNÍ ZLACENÍ A SEJMUTÍ STŘÍBŘÍNKY INJEKTÁŽÍ PŘÍPADNÝCH DUTIN A TRHLINEK POMOCÍ INJEKČNÍ RESTAURÁTORSKÉ MALTOVINY PRO STRUKTURÁLNÍ ZPEVNĚNÍ HISTORICKÝCH OMÍTEK I ZDIVA.<br>- TMELENÍ DEFEKTŮ POVRCHU RELIÉFU BÉLNÍM CEMENTEM S MRAMOROVOU MOUČKOU, NEBO JINÝM VHODNÝM MATERIÁLEM, POVRCH TMELŮ MUSÍ MÍT CHARAKTER SHODNÝ S PŮVODNÍM POVRCHEM A MUSÍ BÝT ZAROVNÁN DO ÚROVNĚ PŮVODNÍHO POVRCHU<br>- RETUŠ PŮVODNÍ POLYCHROMIE NEBO NOVÁ REKONSTRUKCE PŮVODNÍ POLYCHROMIE PODLE ZACHOVALÝCH ZBYTKŮ, NEBO (V PŘÍPADĚ MONOCHROMNÍHO ŘEŠENÍ) NOVÝ NÁTĚR A PATINACE POVRCHU.<br>- HYDROFOBIZACE SILIKÁTOVÝM PROSTŘEDKEM | |
| UPe | **OBNOVA SOKLU Z TVRDÝCH OMÍTEK**<br>- OTRYSKÁNÍ TLAKOVOU VODOU<br>- REPROFILOVÁNÍ SOKLU ZA POUŽITÍ TVRDÝCH POJIV<br>- NÁTĚR PODLE UPa, BAREVNÁ ÚPRAVA DLE ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU | |
| UPf | **OPRAVA OCHRANNÝCH**<br>- DEMONTÁŽ, REPASE ČISEL A RAFÍŽ, ČIŠTĚNÍ SKLA, OSAZENÍ | |
| UPg | **OPRAVA KOVOVÝCH HROTNIC NA ATIKOVÝCH PILÍŘÍ**<br>- OPRAVA NA MÍSTĚ | |
| UPh | **SEŠÍMOVÝ SYSTÉM**<br>- SYSTÉM PŘÍČNÉ BROUŠENÝCH DRÁŽEK S HELIKÁLNÍ VÍZTUŽÍ Ø 8 mm á 300 MM | |
| UPi | **PRAPOROVÉ TYČE**<br>- DRŽÁK BANNERU Z USLEDITELNÉ OCELI. ROZMĚRY BANNERU 650X550 MM. POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATNOU PRÁŠKOVOU VYPALOVACÍ BARVOU. BAREVNOST DLE ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU. STŘÍBROOCHVĚ VÝTVENÍ POMOCÍ PATINOVÝCH FLIDŮ – VIZ DETAIL B | |
| UPj | **ZÁCHYTNÝ SYSTÉM**<br>- KOTVICÍ ZÁŘEZEM S PERMANENTNÍM PODDAJNÝM KOTVICÍM VEDENÍM V PROVEDENÍ NEREZOVÉ LANO. VIZ PŘÍLOHA – ZÁCHYTNÝ SYSTÉM | |
| UPk | **NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH POKEDVÝNKOVÝCH OCELOVÝCH PRVKŮ**<br>- PRVKY BUDOU ZBAVENY STÁRÝCH NÁTĚRŮ A KOROZE OPTSKOVÁNÍM. DÁLE BUDOU ODMASTĚNY A BUDE PROVEDENA ZÁKLADNÍ NÁTĚR A ZA FINÁLNÍ NÁTĚR URČENÝ PRO OCELOVÉ KONSTRUKCE. BARVA ČERNÁ KOVÁŘSKÁ. | |
| UPl | **ÚPRAVA SOKLOVÉ ČÁSTI**<br>- SPÁRY ZDIVA V OBLASTI SOKLU ZASAHUJÍCÍ MIN. 250 MM POD ÚROVEŇ UPRAVENÉHO TERÉNU A 300 MM NAD TERÉN BUDOU PROŠKÁRNIKNUTY A VYROVNÁNY CEMENTOVOU MALTOU CS–IV. U FASÁDY S APLIKACÍ JILOVÉ IZOLACE BUDE TATO OBLAST ZATAŽENA MIN. 15 CM POD JILOVOU VRSTVU. NA VYROVNÁNÍ SE PROVEDE HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA NA BÁZI MODIF. CEMENTU 3MM A NÁSLEDOVAT BUDOU VRSTVA POREČNÍ JÁDROVÉ SANAČNÍ OMÍTKY (MAJÍCÍ SOLI SE SNÍŽENOU ALKALINITOU DLE NTA TL. 20 MM (LEN NAD ÚROVNÍ TERÉNU) A SANAČNÍ ŠTUKOVÁ VRSTVA NA MINERÁLNÍ BÁZI, VODOODPUDIVÁ, PAROPROPUSTNÁ, VODĚ A MRAZU ODOLNÁ. NÁTĚR SOKLU BUDE PROVEDEN PODLE POLOŽKY UPa. VÝŠKA SANAČNÍ OMÍTKY BUDE MIN 1 M NAD UPRAVENÝ TERÉN, NEBO MIN. 0,5 METRU NAD OBLAST ZAKAZOVÁNÍ VÝROBKŮ. APLIKACE NA OŠETŘENÉ REŽNÉ ZDIVO S PROŠKÁRNIKNUTÍM SPÁR A PO SPECIÁLNÍ PENETRACI PRO KRITICKÉ PODKLADY. | |

POZNÁMKA

VEŠKERÝ PRŮZKUM FASÁDY BYL PROVEDEN Z VYSOKOZDVIŽNÉ PLOŠINY, JEJÍŽ ROZSAH BYL OMEZEN POUZE NA JIHOZÁPADNÍ NÁROŽÍ VĚŽE. V NIŽŠÍCH PODLAŽÍCH MAXIMÁLNĚ DO POLOVINY JIŽNÍ FASÁDY VĚŽE, PROTO BY BYLO VHODNÉ PROVÉST PO POSTAVENÍ LEŠENÍ DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUM PŘÍZOSEM VE VYŠŠÍCH PARTIÍCH STAVBY, PŘI KTERÉM MŮŽE DOJÍT KE KORIGOVÁNÍ ZÁVĚRŮ, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL STANOVEN RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR.

ROZSAH A VLASTNÍ ZPŮSOB SNÍMÁNÍ ORIJNÍCH NÁTĚRových A MODELÁCNÍCH NOVOTANŮ JE NUTNÉ KONZULTOVAT SE ZÁSTUPCI NPÚ, INVESTORA A PROVÁDĚJÍCÍ FIRMY

BAREVNOU ÚPRAVU LZE NAHRNOUT AŽ PO OŠETŘENÍ PLOCH A PO PROVEDENÍ DALŠÍCH ODKRYVŮ S OHLEDEM NA STAV DOCHOVANÝ POD VRSTVAMI VÝMALEB A NA ĎALŠÍ PŘÍPADNÉ NÁLEZY.

## LEGENDA VÝMĚNY VÝPLNÍ:

- KOMPLET VÝMĚNA VÝPLNĚ VE STÁVAJÍCÍM OTVORU BEZE ZMĚNY
- NOVÁ VÝPLŇ V STÁVAJÍCÍM OTVORU
- NOVÁ VÝPLŇ V UPRAVENÉM OTVORU
- NOVÁ VÝPLŇ V NOVĚ VYBOURÁNÉM OTVORU
- DOZDĚNÍ OTVORŮ
- REPASE STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ




## VÝPIS OKEN

| OZNAČEN | ŠÍŘKA | VÝŠKA | POPIS1 | POPIS2 | POZNÁMKA | MNOŽSTVÍ –CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O1a | 890 | 1845 | 6 TABULKOVÉ FIXNÍ POŽÁRNĚ ODOLNÉ OKNO V DŘEVĚNÉM RÁMU. POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30 DP3 | | | 1 |
| O1b | 890 | 2000 | 6 TABULKOVÉ TROJDÍLNÉ OKNO S POUTCEM A S HORNÍM OBLOUKOVÝM ZAKLÍNKEM, ZAVÍRANÍ SPODNÍCH KŘÍDEL NA KLAPAČKU, DONITŘ OTVÍRANÉ, HORNÍ DÍL FIXNÍ. | | VIZ POZNÁMKA 1 | 1 |
| O1c | 1400 | 2500 | 24 TABULKOVÉ TROJDÍLNÉ OKNO S POUTCEM A S HORNÍM OBLOUKOVÝM ZAKLÍNKEM, ZAVÍRANÍ SPODNÍCH KŘÍDEL NA KLAPAČKU, DONITŘ OTVÍRANÉ, NADSVĚTLÍK SKLÁPĚCÍ DONITŘ S PAKOVÝM OVLÁDAČEM | UMÍSTĚNÍ – VÝCHODNÍ KŘÍDLO | VIZ POZNÁMKA 1 | 3 |
| O1d | 1500 | 2650 | 24 TABULKOVÉ TROJDÍLNÉ OKNO S POUTCEM A S HORNÍM OBLOUKOVÝM ZAKLÍNKEM, ZAVÍRANÍ SPODNÍCH KŘÍDEL NA KLAPAČKU, DONITŘ OTVÍRANÉ, NADSVĚTLÍK SKLÁPĚCÍ DONITŘ S PAKOVÝM OVLÁDAČEM | UMÍSTĚNÍ – VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ KŘÍDLO | VIZ POZNÁMKA 1 | 18 |
| O1e | 1600 | 2000 | ŠESTIDÍLNÉ OBDÉLNÍKOVÉ OKNO S PEVNÝM DĚLÍCÍM KŘÍZEM (POUTEC) + 2 SLOUPKY, VŠECHNA KŘÍDLA DONITŘ OTVÍRANÁ | UMÍSTĚNÍ – STŘEDNÍ MEZILEHLÉ KŘÍDLO | VIZ POZNÁMKA 1 | 3 |
| O1f | 1600 | 1250 | 12 TABULKOVÉ JEDNODÍLNÉ OKNO S HORNÍM OBLOUKOVÝM ZAKLÍNKEM, DONITŘ SKLÁPĚCÍ S PAKOVÝM OVLÁDAČEM | UMÍSTĚNÍ – VÝCHODNÍ KŘÍDLO | VIZ POZNÁMKA 1 | 1 |
| O1g | 900 | 2000 | 3 DÍLNÉ OKNO TYPU T – ZAVÍRANÍ SPODNÍCH KŘÍDEL NA KLAPAČKU, DONITŘ OTVÍRANÉ, ZLÉMNÉ POUTECM, HORNÍ DÍL DONITŘ SKLÁPĚCÍ | UMÍSTĚNÍ – STŘEDNÍ MEZILEHLÉ KŘÍDLO | VIZ POZNÁMKA 1 | 1 |
| O1h | Ø 1000 | | FIXNÍ KRUHOVÉ OKNO V OCELOVÉM RÁMU S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM O ČISTÝ POLOCH. DĚLÍCÍM POLI SUBTILNÍM OCELOVÝM PROFILY. VÝPLŇ (ZDLAČNÍM DVOJSKLEM) DĚLENÝM PODLE ČLENĚNÍ OKEN. | UMÍSTĚNÍ – ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ KŘÍDLO | VIZ POZNÁMKA 2 | 2 |
| O2c | 1250 | 1900 | 6 TABULKOVÉ ČTYŘDÍLNÉ OKNO. ZAVÍRANÍ SPODNÍCH I HORNÍCH KŘÍDEL NA KLAPAČKU, DONITŘ OTVÍRANÉ, ZLÉMNÉ POUTECM, SPODNÍ KŘÍDLA S VNITŘNÍ TABULI Z BEZPEČNOSTNÍHO VRSTVENÉHO SKLA S ARETACÍ OTEVÍRÁNÍ S MAX. MEZEROU 100 MM. | UMÍSTĚNÍ – VĚŽ | VIZ POZNÁMKA 1 | 8 |
| O2d | 1250 | 2100 | 6 TABULKOVÉ ČTYŘDÍLNÉ OKNO. ZAVÍRANÍ SPODNÍCH I HORNÍCH KŘÍDEL NA KLAPAČKU, DONITŘ OTVÍRANÉ, ZLÉMNÉ POUTECM, SPODNÍ KŘÍDLA S VNITŘNÍ TABULI Z BEZPEČNOSTNÍHO VRSTVENÉHO SKLA S ARETACÍ OTEVÍRÁNÍ S MAX. MEZEROU 100 MM. | UMÍSTĚNÍ – VĚŽ | VIZ POZNÁMKA 1 | 4 |
| O2e | 900 | 2000 | 3 DÍLNÉ OKNO TYPU T – ZAVÍRANÍ SPODNÍCH KŘÍDEL NA KLAPAČKU, DONITŘ OTVÍRANÉ, ZLÉMNÉ POUTECM, HORNÍ DÍL DONITŘ SKLÁPĚCÍ | UMÍSTĚNÍ – STŘEDNÍ MEZILEHLÉ KŘÍDLO | VIZ POZNÁMKA 1 | 1 |
| O2f | 1600 | 2000 | ŠESTIDÍLNÉ OBDÉLNÍKOVÉ OKNO S PEVNÝM DĚLÍCÍM KŘÍZEM (POUTEC) + 2 SLOUPKY, VŠECHNA KŘÍDLA DONITŘ OTVÍRANÁ | UMÍSTĚNÍ – STŘEDNÍ MEZILEHLÉ KŘÍDLO | VIZ POZNÁMKA 1 | 3 |
| O3a | 1200 | 2350 | 6 TABULKOVÉ ČTYŘDÍLNÉ OKNO. ZAVÍRANÍ SPODNÍCH I HORNÍCH KŘÍDEL NA KLAPAČKU, DONITŘ OTVÍRANÉ, ZLÉMNÉ POUTECM. SPODNÍ KŘÍDLA S VNITŘNÍ TABULI Z BEZPEČNOSTNÍHO VRSTVENÉHO SKLA S ARETACÍ OTEVÍRÁNÍ S MAX. MEZEROU 100 MM. | UMÍSTĚNÍ – VĚŽ | VIZ POZNÁMKA 1 | 8 |
| O4a | 1550 | 3350 | DEVÍTIDÍLNÉ OKNO S PEVNÝM DĚLÍCÍM KŘÍZEM SE DVĚMA SLOUPKY A DVĚMA POUTCI S OBLOUKOVÝM UKONČENÍM. SPODNÍ KŘÍDLA DONITŘ OTVÍRANÁ S VNITŘNÍ TABULI Z BEZPEČNOSTNÍHO VRSTVENÉHO SKLA S ARETACÍ OTEVÍRÁNÍ S MAX. MEZEROU 100 MM. KŘÍDLA V OBLOUKOVÉM ZAKLÍNKU SKLOPNÁ S PAKOVÝM OVLÁDAČEM A ARETACÍ. | UMÍSTĚNÍ – VĚŽ | VIZ POZNÁMKA 1 | 8 |
| O5a | 980 | 590 | DVOUKŘÍDLOVÉ OBDÉLNÍKOVÉ OKNO SE ZAVÍRANÍM KŘÍDEL NA KLAPAČKU, OTEVÍRANÉ DONITŘ | UMÍSTĚNÍ – VĚŽ | VIZ POZNÁMKA 1 | 8 |
| O6a | 1000 | 2650 | ČTYŘDÍLNÉ OKNO S POUTCEM A S OBLOUKOVÝM UKONČENÍM, KŘÍDLA DONITŘ OTVÍRANÁ SE ZAVÍRÁNÍM NA KLAPAČKU | UMÍSTĚNÍ – VĚŽ | VIZ POZNÁMKA 1 | 6 |
| O6b | 1000 | 2650 | ČTYŘDÍLNÉ OKNO S POUTCEM A S OBLOUKOVÝM UKONČENÍM, KŘÍDLA DONITŘ OTVÍRANÁ SE ZAVÍRÁNÍM NA KLAPAČKU. SPODNÍ KŘÍDLA S VNITŘNÍ TABULI Z BEZPEČNOSTNÍHO VRSTVENÉHO SKLA S ARETACÍ OTEVÍRÁNÍ S MAX. MEZEROU 100 MM. | UMÍSTĚNÍ – VĚŽ | VIZ POZNÁMKA 1 | 2 |
| O6c | 750 | 1630 | DVOUKŘÍDLOVÉ OCELOVÉ OKNO Z TEMKOSPROFILOVÉHO RÁMU S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM OZNAMUJÍCÍ OTVOR CIFERNÍKU. ZASKLENÍ TEPELNĚIZOLAČNÍM DVOJSKLEM. | UMÍSTĚNÍ – VĚŽ | PROSTUP KŘÍDELLE MECHANISMU HODIN BUDE ŘEŠEN V RÁMCI VYHRAD DOKUMENTACE. | 4 |

POZNÁMKA 1:
NAVRŽENÁ OKNA BUDOU SVÝM ČLENĚNÍM, TLOUŠŤKOU OKENNÍCH RÁMŮ, DĚLÍCÍCH PROFILŮ I JEDNOTLIVÝCH ČLENÍCÍCH OKENNÍCH LIŠT ODPOVÍDAT PŮVODNÍM OKNŮM OOS, KTERÁ SE ZACHOVALA V MÍSTNOSTECH 2.14 A 2.16 V 2.NP VĚŽOVÉHO VODOJEMU S OHRADEM NA KVALITU PROVEDENÍ VÝROBKŮ I JEJICH OSAZENÍ DO KONSTRUKCE.

VLASTNOSTI:
OKNA S DŘEVĚNÝM RÁMEM (BORHVICE), S OKAPNICEMI, TĚSNĚNÍM, ZDLAČNÍM DVOJSKLEM DĚLENÝM PODLE ČLENĚNÍ OKEN V DISTANČNÍM TERMORÁMEČKU V BARVĚ POVRCHU RÁMŮ V INTERIÉRU – RAL 1021. DISTANČNÍ RÁMEČEK BUDE ZALEOVANÝ S HRANOU OKENNÍCH LIŠT. PANTY S HISTORIZUJÍCÍM MALÝCH S NATĚRM V BARVĚ RÁMU V INTERIÉRU. TYP KOVÁNÍ ALT MEIN, U OKEN MLAŠŠÍHO KŘÍDLA PROVOZNÍ BUDOVY BUDE DLOUH ELYPTICKÉHO TVARU – VIZ DETAILNÍ VÝKRESY OKEN. MATERIÁL KOVÁNÍ BÍLÁ KARTÁČOVANÁ MOSAZ.

PŘED REALIZACÍ VÝPLNÍ JE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ A VYROBNÍ ROZMĚR OKEN NUTNO KOORDINOVAT S VÝSLEDNOU ÚPRAVOU PARAPETŮ A PŘÍPADNÝMI PŘESAHOVÁNÍMI OMÍTKOVOU HMOTOU DLE UPa.

ROZMĚRY OKEN UDÁVANÉ VE VÝPISU OKEN PŘEDSTAVUJÍ VENKOVNÍ SVĚTLÉ ROZMĚRY OTVORŮ S OMÍTKOU. U OBLOUKOVÝCH OKEN JE VÝŠKA MĚŘENA OD PARAPETU PO VRCHOL OBLOUKU.
ZHOTOVITEL JE POVINEN VYPRACOVAT PŘÍSLUŠNOU DÍLENSKOU DOKUMENTACI KTERÁ BUDE PŘEDLOŽENO DAN VÝPLNĚ (HISTORIZUJÍCÍ A SOUDOBÉ) VSAZENÉ V OTVORECH K POSOUZENÍ A ODSOUHLASENÍ PRACOVNÍKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU ZA ÚČASTI ARCHITEKTA, DODAVATELE A INVESTORA.

POZNÁMKA 2:
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM + NÁTĚRY LAK. BAREVNÉ PROVEDENÍ ČERNÁ KOVÁŘSKÁ BARVA, VZORKOVATI DISTANČNÍM TERMORÁMEČKU V BARVĚ POVRCHU RÁMŮ.

POZNÁMKA 3:
OKNA V 1.NP – O1b, O1c, O1d, O1e, O1f, O1g BUDOU SE ZÁPUSTNÝMI MAGNETICKÝMI ČIDLY OTEVŘENÍ ZVLÁŠŤ PRO KAŽDOU OTVÍRAVOU ČÁST.

POZNÁMKA 4:
DLE POŽADAVKU ORGÁNŮ PAMÁTKOVÉ PÉČE BUDE POUŽITO TEPELNĚIZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, ZA PODMÍNEK, ŽE BUDOU DODRŽENY NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY:
LABORATORNÍ NEPROŽOVÍCÍMI OKEN VČETNĚ RÁMU RW >= 38 DB, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA SKLÉNĚNÉ VÝPLNĚ <= 1,1 W/MK

## VÝPIS DVEŘÍ A VRAT

| OZNAČEN | ŠÍŘKA | VÝŠKA | POPIS1 | POPIS2 | POZNÁMKA | MNOŽSTVÍ –CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1a | 1240 | 2500 | DVOUKŘÍDLÉ OCELOVÉ DVEŘE S CELOPLOŠNÝM PROSKLENÍM S NADSVĚTLÍKEM S POKOVEM PRO OTEVÍRÁNÍ NAPOJENÝM NA EPS, V BĚŽNÉM REŽIMU NEAKTIVNÍ, AKTIVOVÁN NA ZÁKLADĚ SIGNÁLU Z EPS. | UMÍSTĚNÍ – VĚŽ | POZNÁMKA D1a A D1b | 1 |
| D1b | 1240 | 2500 | DVOUKŘÍDLÉ OCELOVÉ DVEŘE S CELOPLOŠNÝM PROSKLENÍM S NADSVĚTLÍKEM S PANKOVÝM KOVÁNÍM VE SMYSLU EN 1125 | UMÍSTĚNÍ – VĚŽ | POZNÁMKA D1a A D1b | 1 |
| D2 | 1440 | 2400 | DVOUKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE S 2x10 TABULKOVÝM ČLENĚNÍM S NADSVĚTLÍKEM S OBLOUKOVÝM ZAKLÍNKEM S 12 TABULKOVÝM ČLENĚNÍM, KŘÍDLO NADSVĚTLÍKU FIXNÍ | UMÍSTĚNÍ – ZÁPADNÍ KŘÍDLO | VIZ POZNÁMKA D2 | 1 |
| D4 | 1800 | 2800 | DVOUKŘÍDLÉ OCELOVÉ DVEŘE S CELOPLOŠNÝM PROSKLENÍM S NADSVĚTLÍKEM - OTVOR JE OLEMOVÁN RÁMEM ( ŠAMBRANOU) VE STEJNÉM BAREVNÉM A MATERIÁLOVÉM PROVEDENÍ. PANKOVÉ KOVÁNÍ VE SMYSLU EN 179 | UMÍSTĚNÍ – ZÁPADNÍ KŘÍDLO | VIZ POZNÁMKA D4 A D5 | 1 |
| D5 | 1800 | 2800 | DVOUKŘÍDLÉ OCELOVÉ DVEŘE S CELOPLOŠNÝM PROSKLENÍM S NADSVĚTLÍKEM - OTVOR JE OLEMOVÁN RÁMEM ( ŠAMBRANOU) VE STEJNÉM BAREVNÉM A MATERIÁLOVÉM PROVEDENÍ. PANKOVÉ KOVÁNÍ VE SMYSLU EN 1125 | UMÍSTĚNÍ – VÝCHODNÍ KŘÍDLO | VIZ POZNÁMKA D4 A D5 | 1 |

POZNÁMKA D1a A D1b:
OCELOVÝ RÁM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM A S CELOPLOŠNÝM PROSKLENÍM TEPELNĚIZOLAČNÍM DVOJSKLEM. VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO (VSG) POŽÁRNÍ ODOLNOST A FUNKCE KOVÁNÍ DLE PBŘ. HLAVNÍ KŘÍDLO OVÁŘENO INTEGROVANÝM SAMOZAVÍRAČEM. SKRYTÉ PANTY. KOVÁNÍ ROZETOVÉ. DVEŘE BUDOU SE ZÁPUSTNÝMI MAGNETICKÝMI ČIDLY OTEVŘENÍ ZVLÁŠŤ PRO KAŽDOU OTVÍRAVOU ČÁST. MATERIÁL ČERNÝ CHROM CR–K BROUŠENÝ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM + NÁTĚRY LAK. BAREVNÉ PROVEDENÍ ČERNÁ KOVÁŘSKÁ BARVA, VZORKOVATI DVEŘE Dt1a JSOU ZRCADLOVĚ SYMETRICKÉ K D1b, BEZ PANKOVÉ HRAZDY NA VEDLEJŠÍM KŘÍDLE

POZNÁMKA D2:
NAVRŽENÉ DVEŘE BUDOU SVÝM ČLENĚNÍM, BAREVNÝM PROVEDENÍM I TLOUŠŤOUCÍ RÁMŮ, DĚLÍCÍCH PROFILŮ I JEDNOTLIVÝCH ČLENÍCÍCH LIŠT VYCHÁZET Z PROFILACE NOVĚ NAVRŽENÝCH OKEN. PROSKLENÉ DVEŘNÍ ČÁSTI ZASKLENY IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S DISTANČNÍM TERMORÁMEČKEM V BARVĚ POVRCHU DVEŘÍ. VCHODOVÝ ZÁMEK, ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ Z BÍLÉ KARTÁČOVANÉ MOSAZI. HLAVNÍ KŘÍDLO OVÁŘENO HLINÍKOVÝM SAMOZAVÍRAČEM S HORNÍ MONTÁŽÍ S NASTAVITELNOU SILOU ZAVÍRÁNÍ (VCHOD, RYCHLOSTI ZAVÍRÁNÍ, REGULOVATELNÝM TLUMENÍM OTEVÍRÁNÍ, KONCOVÉHO DORAZU, S UKAZATELEM SILY NASTAVENÍ. SYSTÉMOVÝ ALUM. PRAH. DVEŘE BUDOU SE ZÁPUSTNÝMI MAGNETICKÝMI ČIDLY OTEVŘENÍ ZVLÁŠŤ PRO KAŽDOU OTVÍRAVOU ČÁST.

POZNÁMKA D4 A D5:
OCELOVÝ RÁM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM A S CELOPLOŠNÝM PROSKLENÍM TEPELNĚIZOLAČNÍM DVOJSKLEM. VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO (VSG) POŽÁRNÍ ODOLNOST A FUNKCE KOVÁNÍ DLE PBŘ. HLAVNÍ KŘÍDLO OVÁŘENO INTEGROVANÝM SAMOZAVÍRAČEM. SKRYTÉ PANTY. KOVÁNÍ ROZETOVÉ. DVEŘE BUDOU SE ZÁPUSTNÝMI MAGNETICKÝMI ČIDLY OTEVŘENÍ ZVLÁŠŤ PRO KAŽDOU OTVÍRAVOU ČÁ