




VÝKRES TVARU 1.PP

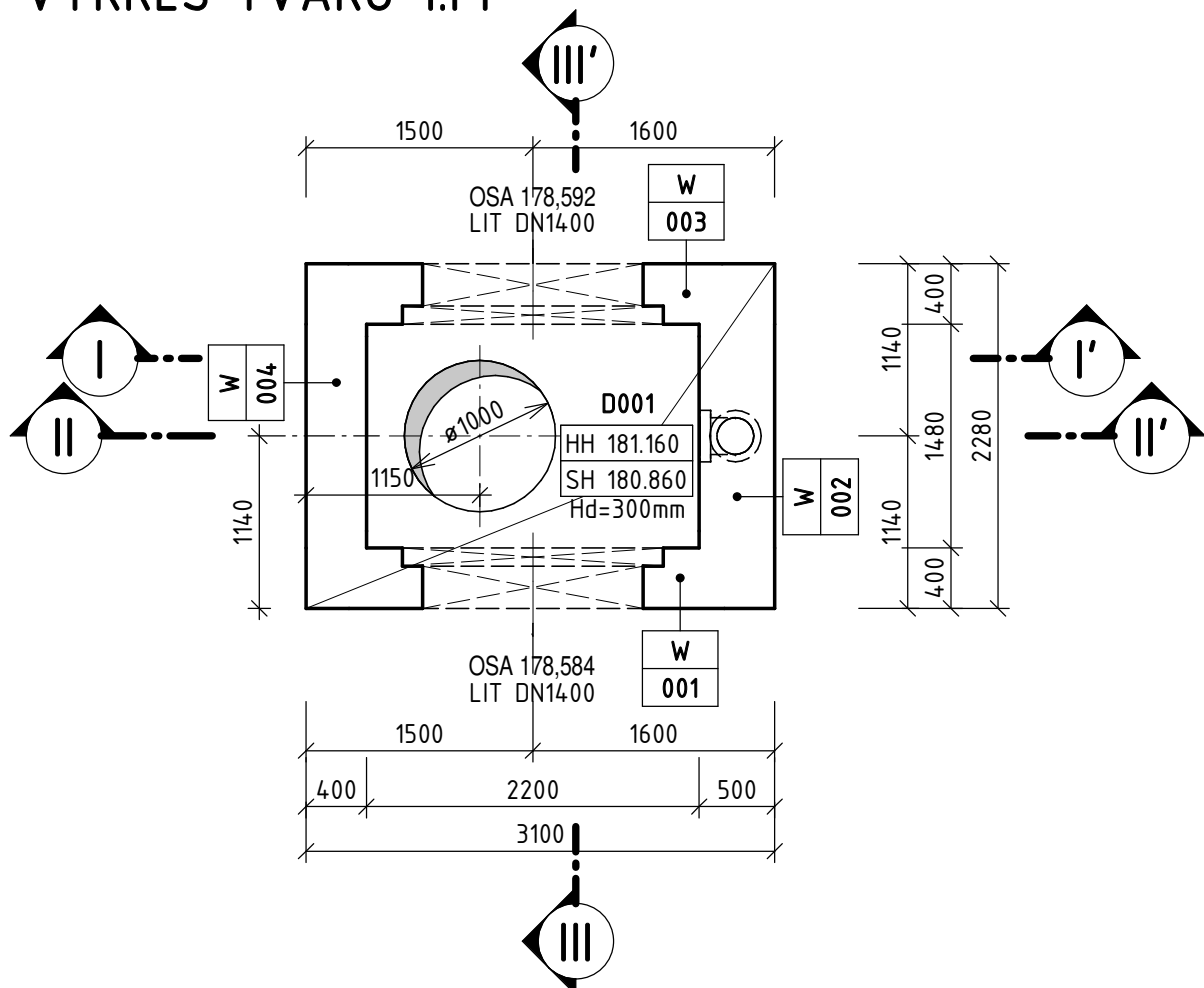


VÝKRES TVARU ZÁKLADOVÉ DESKY

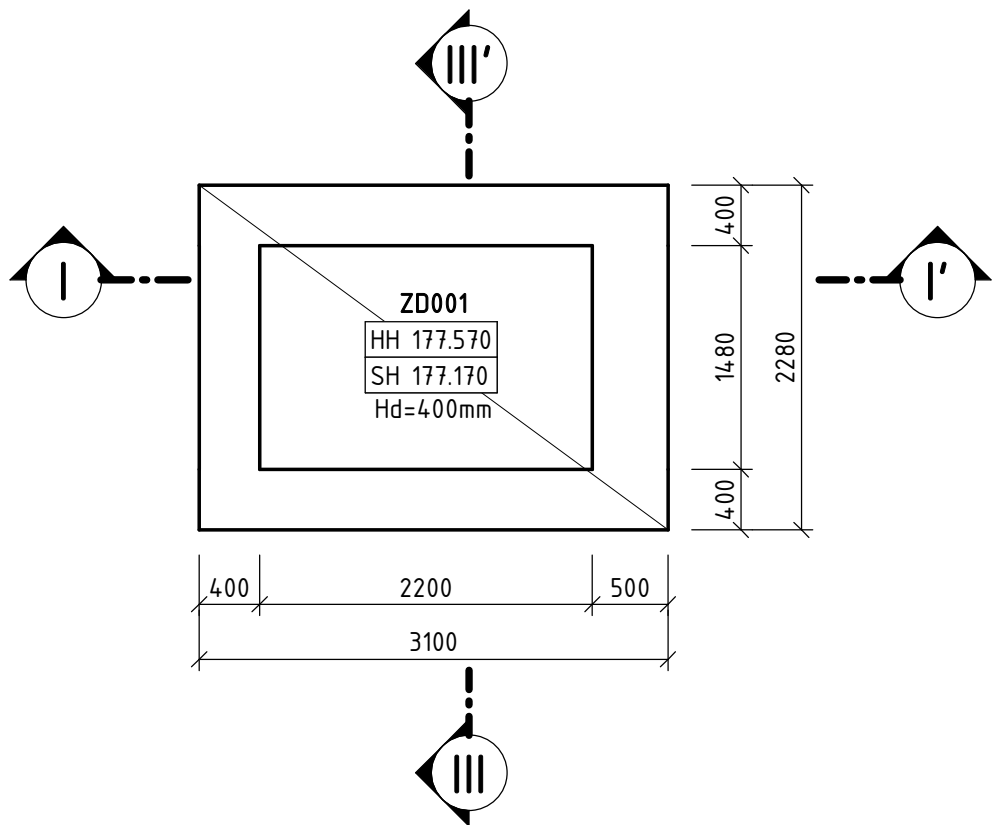


ŘEZ II-II'

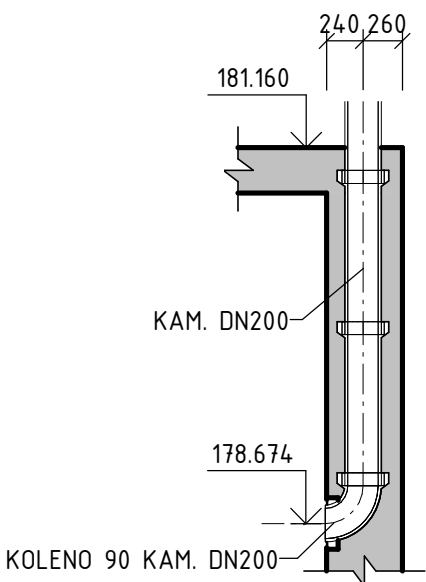

ŘEZ I-I'

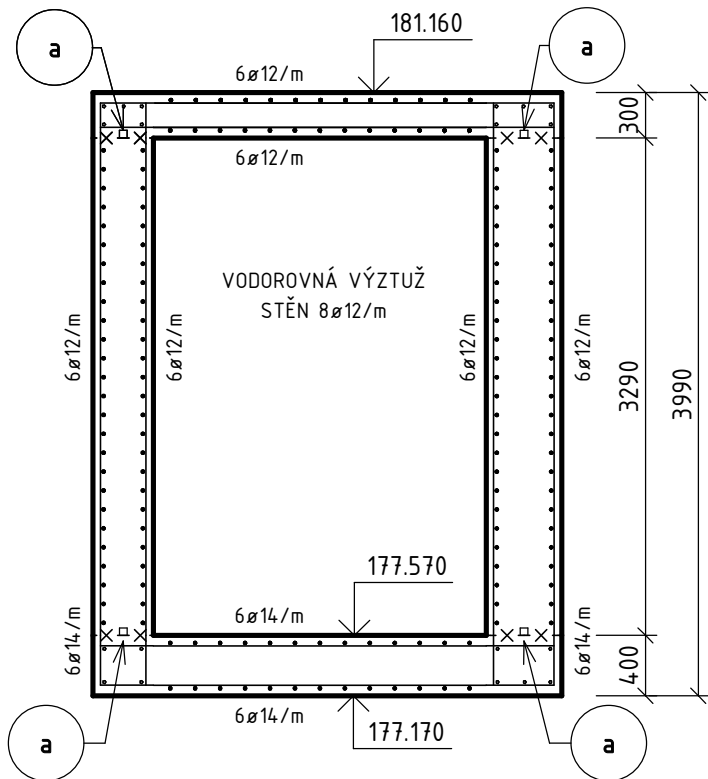

ŘEZ III-III'

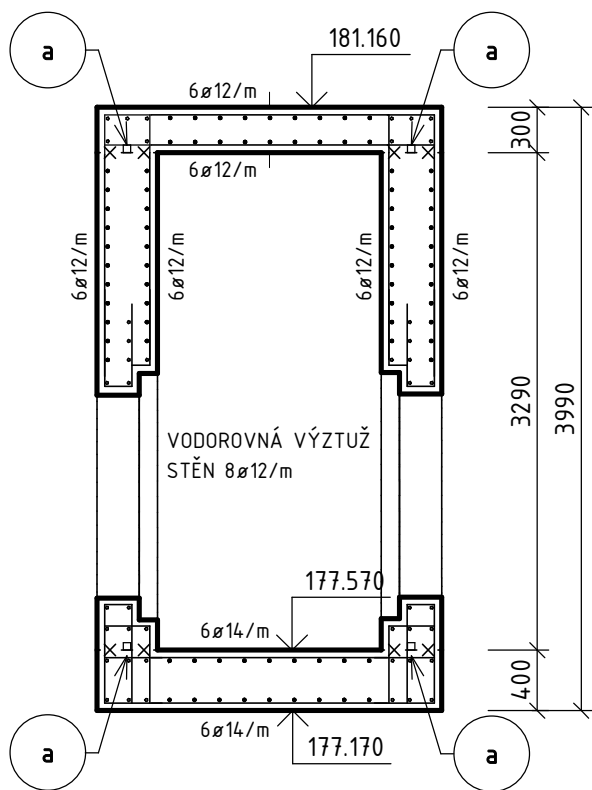

V MÍSTĚ PROSTUPŮ STROPEM DOPLNIT
PŘI OBOU LÍCÍCH V OBOU SMĚRECH
PŘERUŠENOU VÝZTUŽ

OKOLO PROSTUPŮ STROPEM A STĚNAMI
DO 3. VRSTVY PŘI OBOU LÍCÍCH DOPLNIT
3ø14/100mm POD ÚHELEM 45° K ZÁKLADNÍ SÍTI

VÝPIS PRVKŮ

POS.	POPIS	CELKEM
a	BOBTNAJÍCÍ TĚSNÍCÍ PÁSEK NA BÁZI POLYMERU	19 m
b	TĚSNÍCÍ PRVEK PRO PRACOVNÍ SPÁRY, KONSTRUKCE TL. 400 mm a 500 mm (DĚLKA DLE ZVOLENÉHO MNOŽSTVÍ PRACOVNÍCH SPÁR)	-

VYKÁZANÁ DĚLKA TĚSNĚNÍ NEZOHLEDŇUJE PŘESAHY A ZAOBLENÍ V ROZÍCH A PŘÍPADNÉ DALŠÍ NEZAKRESLENÉ PRACOVNÍ SPÁRY

POZNÁMKY

1. NAVRŽENO DLE SKUPINY NOREM ČSN EN
2. PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 2 DLE ČSN EN 13670
3. TOLERANČNÍ TŘÍDA 1 DLE ČSN EN 13670
4. TŘÍDA OŠETŘOVÁNÍ 4 (POKUD NEJÍ U BETONOVÉ SMĚSI UVEDENO JINAK) DLE ČSN EN 13670
5. PRACOVNÍ SPÁRY PŘED BETONÁŽÍ ŘÁDNĚ OČISTIT, POVRCH BETONU 24 HODIN PŘED BETONÁŽÍ ŘÁDNĚ ZVLHČIT (DOPORUČUJEME PRACOVNÍ SPÁRU VČETNĚ TĚSNĚNÍ DO 12 HODIN PO BETONÁŽÍ OČISTIT VODOU POMOCÍ VAPKY)
6. POLOVINA DOBY OŠETŘOVÁNÍ STĚN BY MĚLA PROBĚHNOUT V BEDNĚNÍ
7. BEZ SOUHLASU STATIKA NEJÍ MOŽNĚ PROVÁDĚT DRÁŽKY, PROSTUPY A DALŠÍ OTVORY
8. INTERIÉROVÉ LÍCE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ NEOCHRÁNĚNĚ OBEZDÍVKOU OPATŘIT OCHRANNÝM NÁTĚREM URČENÝM DO AGRESIVNÍHO PROSTŘEDÍ KANALIZAČNÍ STOKY
9. ZÁKAZ SVAŘOVÁNÍ VÝZTUŽE - PLATÍ I PRO POMOCNÉ SVARY (VÝJMA SVAŘOVÁNÍ PROTI KOROZIVNÍM ÚČINKŮM BLUDNÝCH PROUDŮ)
10. VEŠKEROU BETONÁŘSKOU VÝZTUŽ A ZABETONOVANÉ PRVKY JE NUTNĚ SVAŘIT PROTI KOROZIVNÍM ÚČINKŮM BLUDNÝCH PROUDŮ DLE POŽADAVKŮ TECHNICKÝCH PRAVIDEL MINISTERSTVA DOPRAVY TP 124
11. SVAŘOVÁNÍ VÝZTUŽE PROTI KOROZIVNÍM ÚČINKŮM BLUDNÝCH PROUDŮ MŮŽE PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÝ PRACOVNÍK V SOULADU S ČSN EN ISO 17660-2
12. POLOHU SPODNÍ VÝZTUŽE DESEK ZAJISTIT BETONOVÝMI DISTANČNÍMI LINIOVÝMI (PŘÍP. BODOVÝMI) TĚLÍSKY S VYSOKOU ODOLNOSTÍ VŮČI NASÁKAVOSTI
13. POLOHU HORNÍ VÝZTUŽE DESEK ZAJISTIT LINIOVOU DISTANČNÍ VÝZTUŽÍ (PODPOROVÝ KOŠ, DISTANČNÍ PÁS), NEBO DISTANČNÍMI STOLÍČKAMI V PŘÍPADĚ TLOUŠTKY DESEK MIMO VÝROBNÍ PROGRAM DISTANČNÍ VÝZTUŽE
14. VÝZTUŽ PROVÉST DLE KONSTRUKČNÍCH ZÁSAD ČSN EN 1991-1-1
15. KOTVENÍ A STYKOVÁNÍ VÝZTUŽE DLE ČSN EN 1991-1-1
16. V JEDNOM STYKU PŘESAHEM STYKOVAT MAXIMÁLNĚ 50 % PRUTŮ VODOROVNÉ VÝZTUŽE STĚN

BETON ČSN EN 206, ČSN P 73 2404 A ČSN 73 1208

ZÁKLADOVÁ DESKA
C 30/37 XC2 XA1 (CZ, F.1) - Cl 0,40 - Dmax 22
MAXIMÁLNÍ PRŮSAK 35 mm DLE ČSN EN 12390-8
POUŽÍT SÍRANOVZDORNÝ CEMENT, LH (SE SNÍŽENÝM VÝVOJEM HYDRATAČNÍHO TEPLA)
VÝZTUŽ B500B


STĚNY
C 30/37 XC2 XA1 (CZ, F.1) - Cl 0,40 - Dmax 22
MAXIMÁLNÍ PRŮSAK 35 mm DLE ČSN EN 12390-8
POUŽÍT SÍRANOVZDORNÝ CEMENT, LH (SE SNÍŽENÝM VÝVOJEM HYDRATAČNÍHO TEPLA)
VÝZTUŽ B500B

STROPNÍ DESKA
C 30/37 XC3 XA2 XBSK (CZ, F.1) - Cl 0,40 - Dmax 22
MAXIMÁLNÍ PRŮSAK 35 mm DLE ČSN EN 12390-8
POUŽÍT SÍRANOVZDORNÝ CEMENT, LH (SE SNÍŽENÝM VÝVOJEM HYDRATAČNÍHO TEPLA)
VÝZTUŽ B500B

KRYTÍ VÝZTUŽE BETONEM

ZÁKLADOVÁ DESKA (OBA LÍCE) 40 mm
STĚNY (OBA LÍCE) 40 mm
STROPNÍ DESKA (SPODNÍ LÍC) 45 mm
STROPNÍ DESKA (HORNÍ LÍC) 40 mm

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv		SOUDRÁDNÝ SYSTÉM: S-JTSK	
6			
5			
4			
3			
2			
1	ČISTOPIS	13.12.2019	Ing. Rinn
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				<div>SWECO</div> <div></div>		
VYPRACOVAL	Ing. Prokopová	HIP	Ing. Kuba, Ph.D.	T. KONTROLA	Ing. Trnka	
PROJEKTANT	Ing. Holuša	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	DATUM	12/2019	
OBJEDNATEL	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA			OKRES	Praha Bubeneč	
AKCE: ÚČOV NÁTOKOVÝ LABYRINT LEVÝ BŘEH CELKOVÁ PŘESTAVBA A ETAPA 0004 STAVBA č. 6963 Přeložky stok B a D				ČÍSLO ZAKÁZKY	11-9242-02-04	
				STUPEŇ	TDW	
				FORMÁT	6A4	
				MĚŘÍTKO	1:50	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	013170/19/1	
				SO/PS	SO 01	
ČÁST STAVBY	STOKOVÁ SÍŤ A OBJEKTY NA NÍ			ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.2.9	c 1
PŘÍLOHA: SO 01.1 - REVIZNÍ ŠACHTA D3						

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).