


ŘEŠENÍ PROVOZNÍHO NAPOJENÍ NOVÉ ZDĚNÉ STOKY "B" PN VIII. 1300/2100

Dočasná výztuž - kombinace veřejí z I č. 200 / K21

Půdorysný řez pod úrovní stoky "B"

Fáze IV. výstavby

měř. 1:50

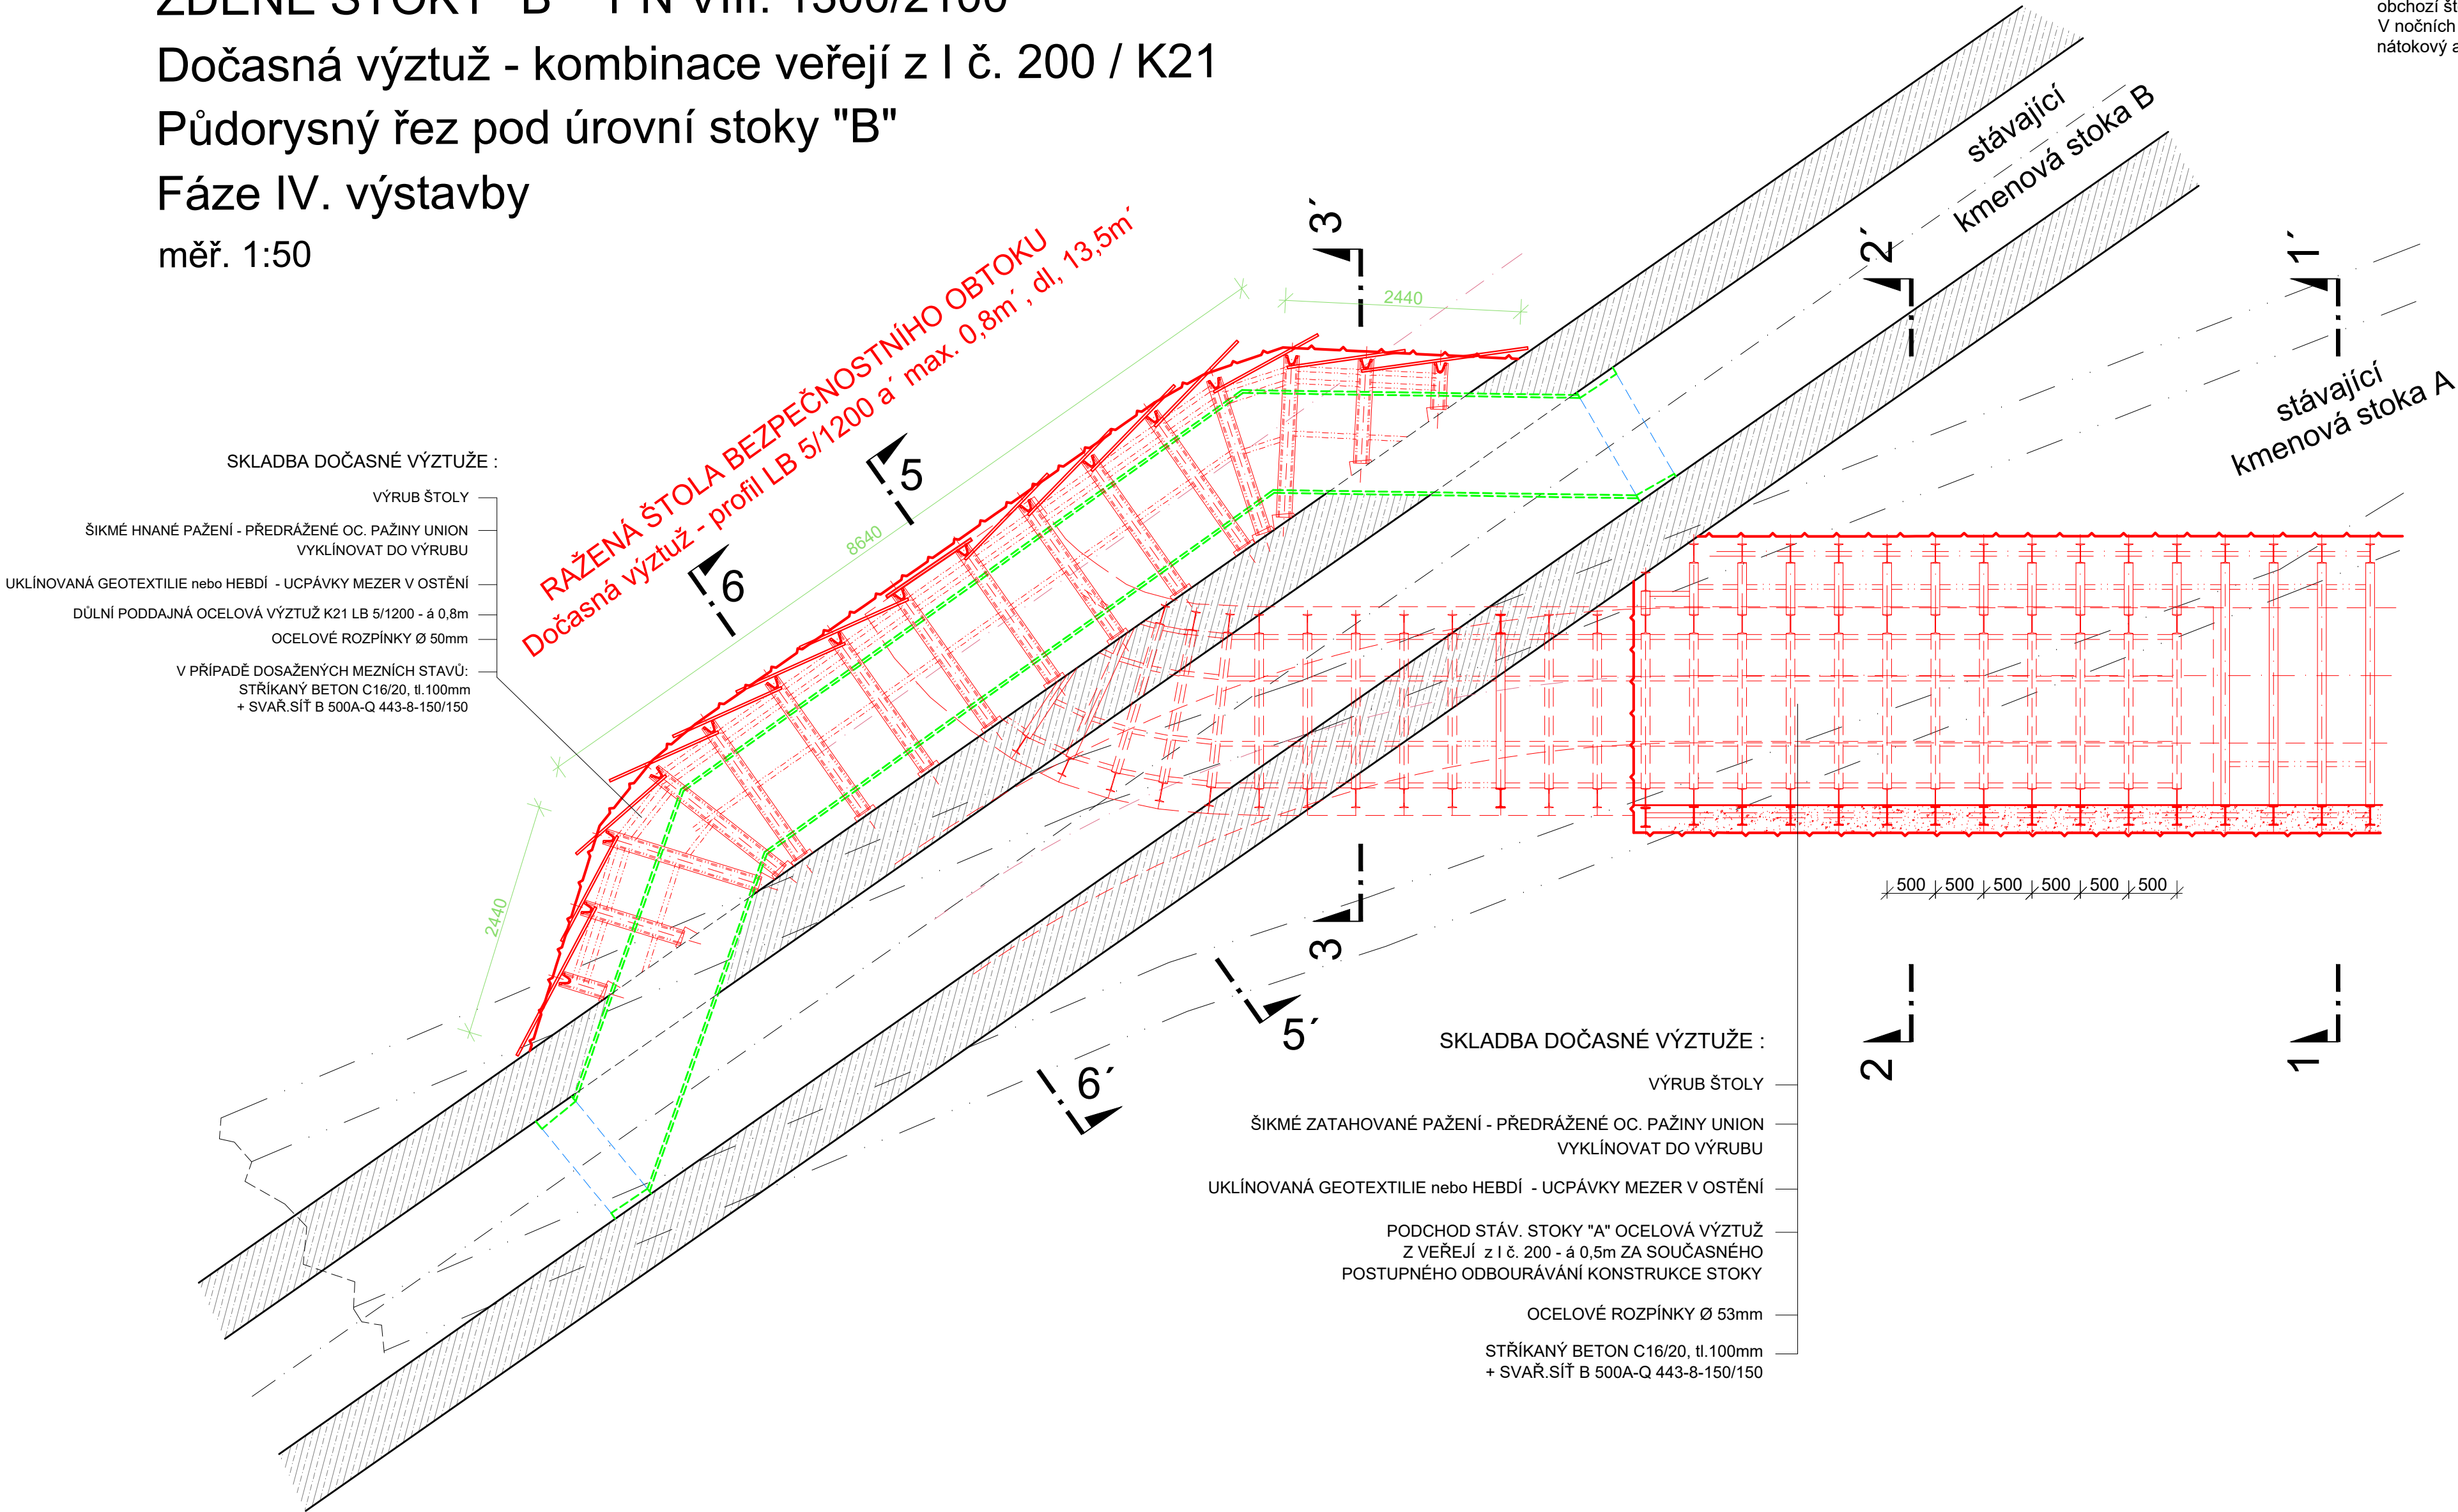

POZNÁMKY

Fáze IV. výstavby nového provozního napojení stoky "B" spočívá ve vyražení obchozí štolý pro instalaci provizorního obtoku provozované stoky B. Po zlepšení nadloží budoucího dostropního zálomu za tělesem stoky B pomocí technologie tryskové injektáže se provede vlastní dovrchní ražba dostropního zálomu až na výškovou úroveň vedlejší stávající stoky B. Poté bude zahájena vodorovná ražba vlastní obchozí štolý pro instalaci laminátového potrubí DN 1000 vlastního obtoku. V nočních hodinách, kdy se dá sběrač B dočasně odklonit, budou do něj jádrovým vrtním provedeným z obchozí štolý probourány nátokový a výtokový otvor a vybudována těsnící cihelná čílk. Do nich bude zabudováno laminátové potrubí DN 1000 vlastního obtoku.

Výškový systém Balt p.v.		Souřadný systém S-JTSK	
6			
5			
4			
3			
2	ČISTOPIS	31.12.2022	Ing. Rinn
1	ČISTOPIS	13.12.2019	Ing. Rinn
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO	
VYPRACOVAL	Kamenický	HIP	Ing. Kuba, Ph.D.	T. KONTROLA	Ing. Holuša
PROJEKTANT	Kamenický	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	DATUM	12/2022
OBJEDNATEL	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA			OKRES	Praha Bubeneč
AKCE	UČOV NÁTOKOVÝ LABYRINT LEVÝ BŘEH CELKOVÁ PŘESTAVBA A ETAPA 0004 STAVBA č. 6963 Přeložky stok B a D			ČÍSLO ZAKÁZKY	11-9242-02-04
				STUPEŇ	TDW
				FORMÁT	4xA4
				MĚŘITKO	1:50
ČÁST STAVBY		PROJEKT ČPHZ		SO/PS	
PŘÍLOHA:		RAŽENÝ PODCHOD STÁV. STOKY B - PŮDORYS f 4.		ČÍSLO PŘÍLOHY	E.8.38
					f 5

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).