






STÁVAJÍCÍ STAV

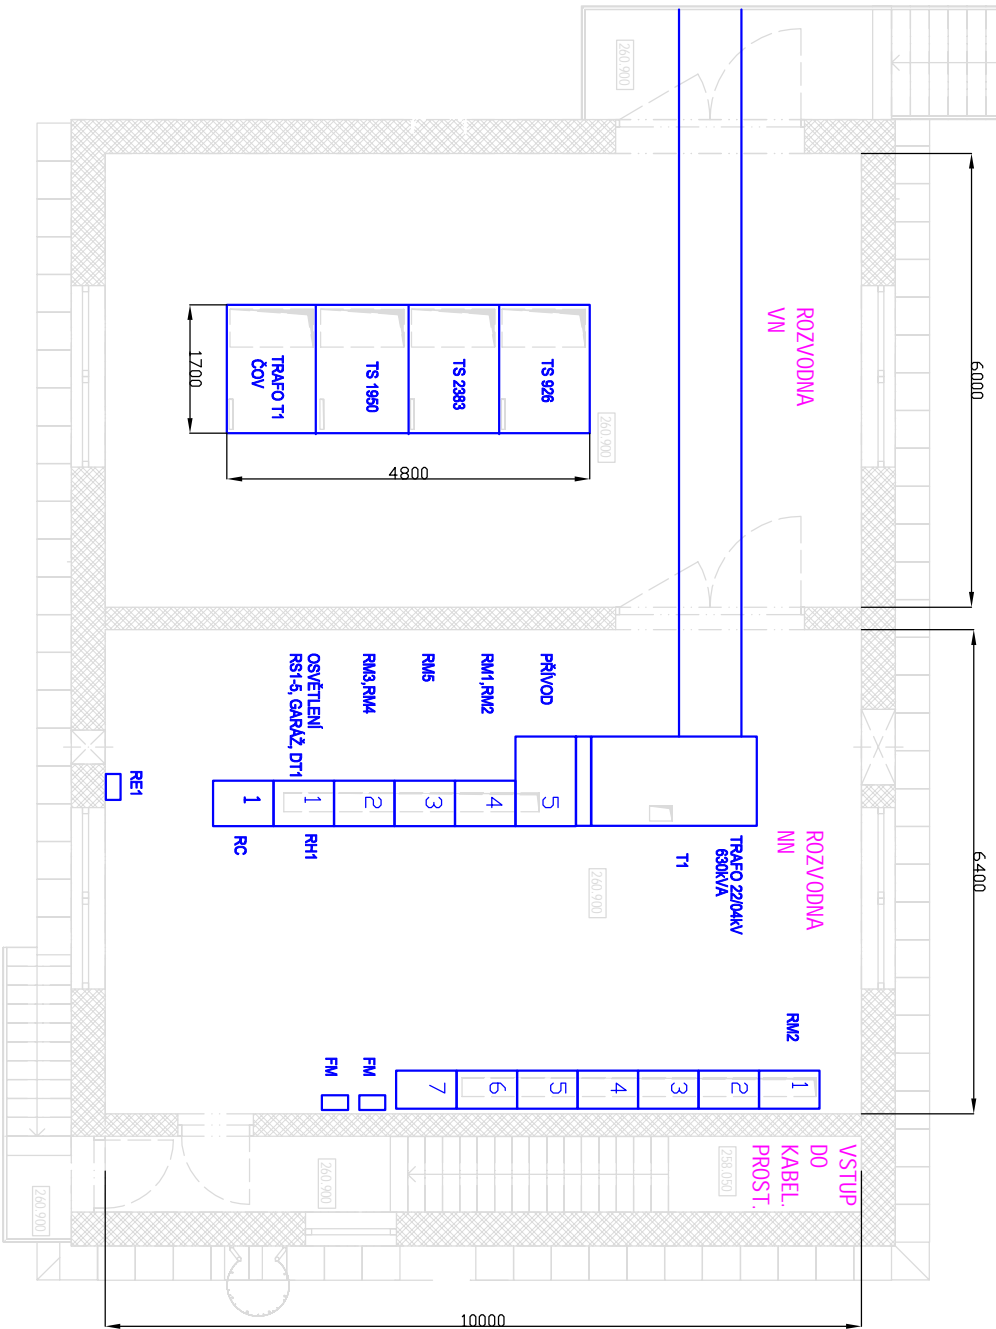

NOVÝ STAV

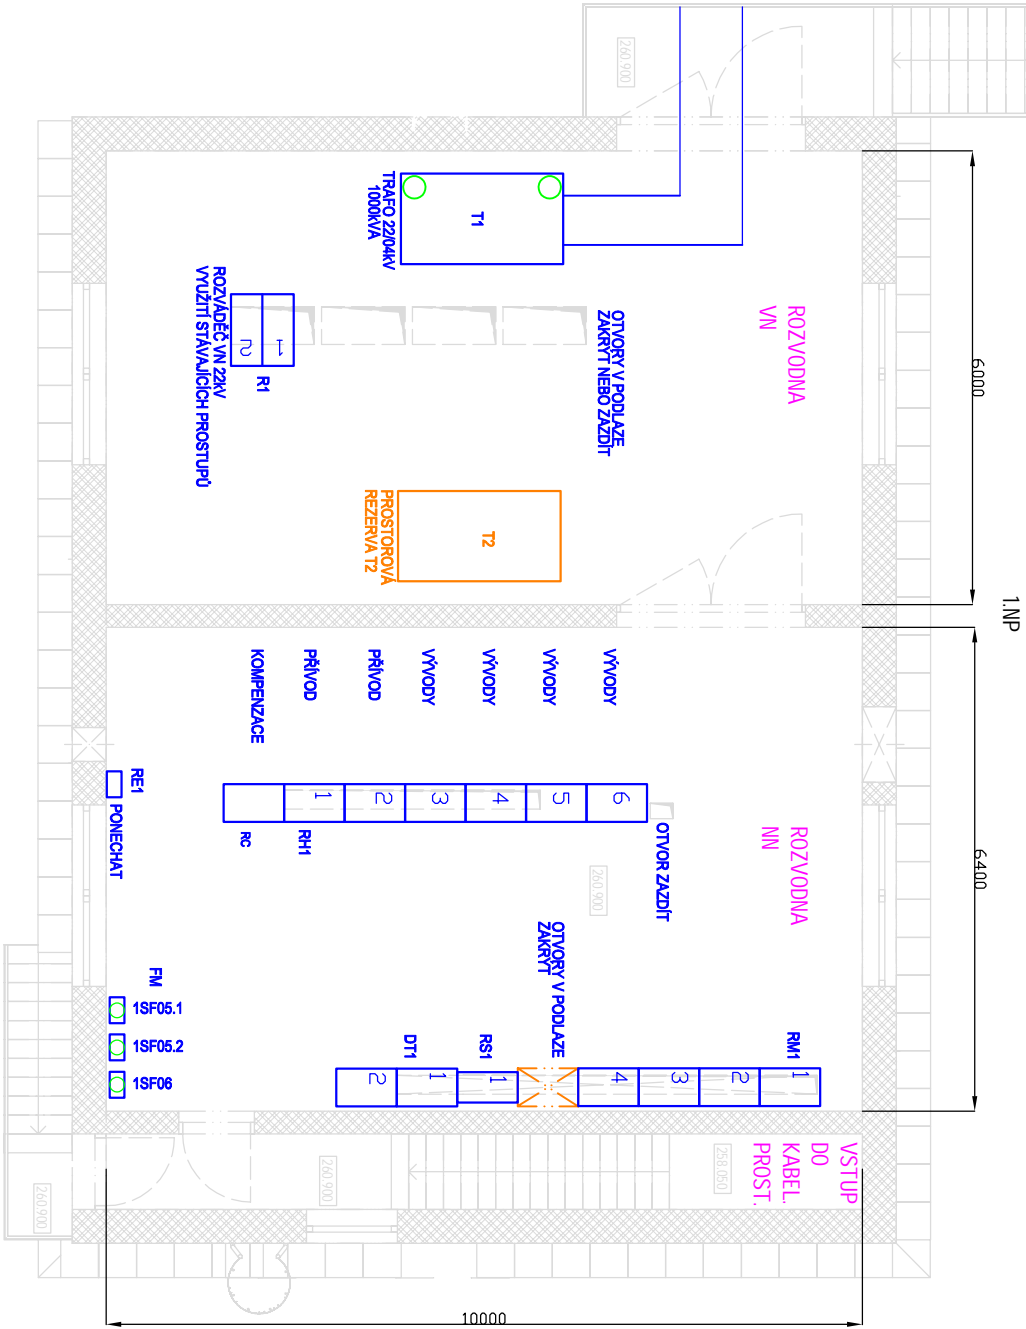


LEGENDA ELEKTRO:

-  Prostorová rezerva pro skříňový rozvoděč
-  Nový kabelový prostor
-  Nový rozvoděč VN / NN

POZNÁMKA:

1. NAPEŤOVÁ SOUSTAVA: IT 3~ 50Hz, 22kV
2. OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU JE AUTOMATICKY ODPLOJENIM OD ZDROJE
3. INSTALACE NAVRŽENA V PRŮMYSLOVÝCH PROSTOŘECH KABELY AKRYLOVY NA POUZDÍ
4. PROSTŘEDÍ STANOVENO DLE ČSN 33 2000-3
5. VEŠKERÉ KABELOVÉ LANKY V KABELOVÉM PROSTOŘU BUDOU NOVÉ
6. VŠECHNY KABELY BUDOU VEDENY Z KABELOVÉHO PROSTOŘU DO KOLEKTORU
7. NOVÝ PŘÍVOD KABELU VN 22kV BUDE STÁVAJÍCÍM PROSTUPEM


ŘEZ  
BUDOVOU

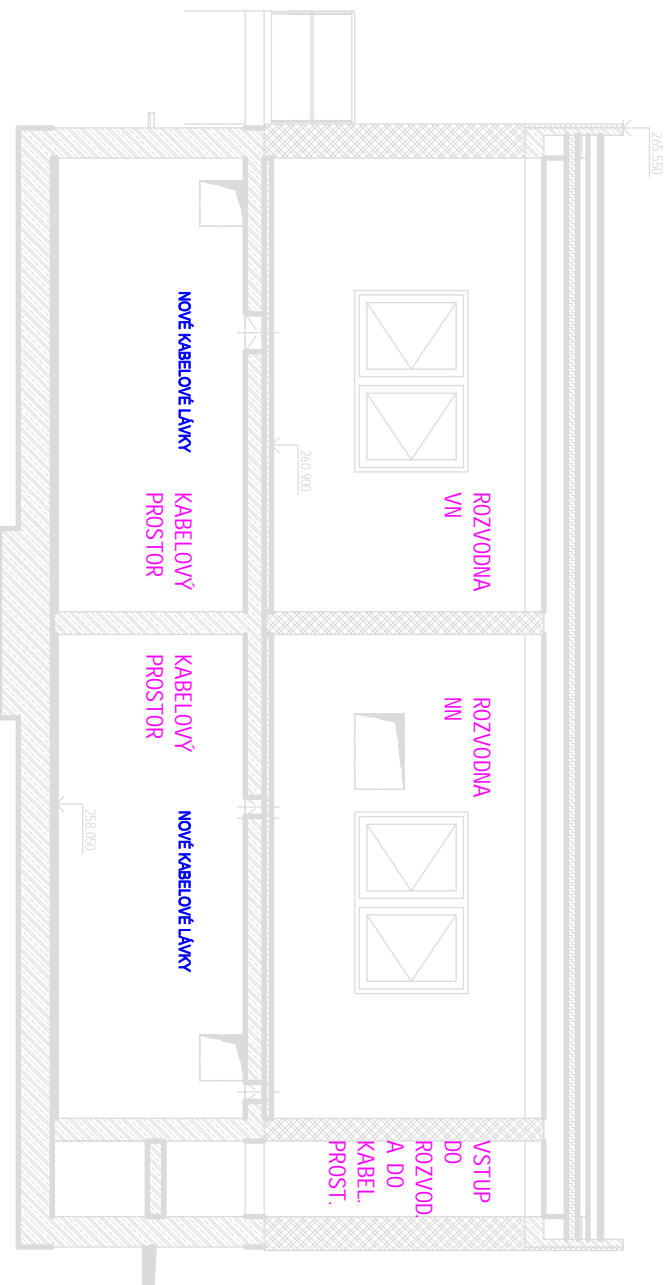

Výškový systém BaIt p.v.

Souřadný systém S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 		
VYPRACOVAL	Müller	HIP	Ing. Kubová, Ph.D.	T. KONTROLA	Ing. Novák	
PROJEKTANT	Müller	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	DATUM	10/2023	
OBJEDNATEL	Pražská vodohospodářská společnost a.s.			OKRES	Praha - Kbely	
AKCE:	Rekonstrukce ČOV Kbely - aktualizace DPS č. akce: 1/3/L22/00					
				ČÍSLO ZAKÁZKY	11 2160 04 01	
				STUPĚŇ	DPS	
				FORMÁT	A4/A4	
				MĚŘITKO	1:100	
ARCHIVNÍ ČÍSLO				006059/231		
ČÁST STAVBY	Elektrotechnická část			SO/PS	PS70	
PŘÍLOHA:	Dispozice - SO34			ČÍSLO PŘÍLOHY	D.2.2.10	
					c	1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatелеm) je důstojným vlastnictvím akce Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatelse oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat ani jiným způsobem rozmnožovat nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připevněny pouze k výšleku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrice).