


KANALIZACE - KRUHOVÝ PROFIL
SO 08: PROVIZORIA
DN500 a DN1200

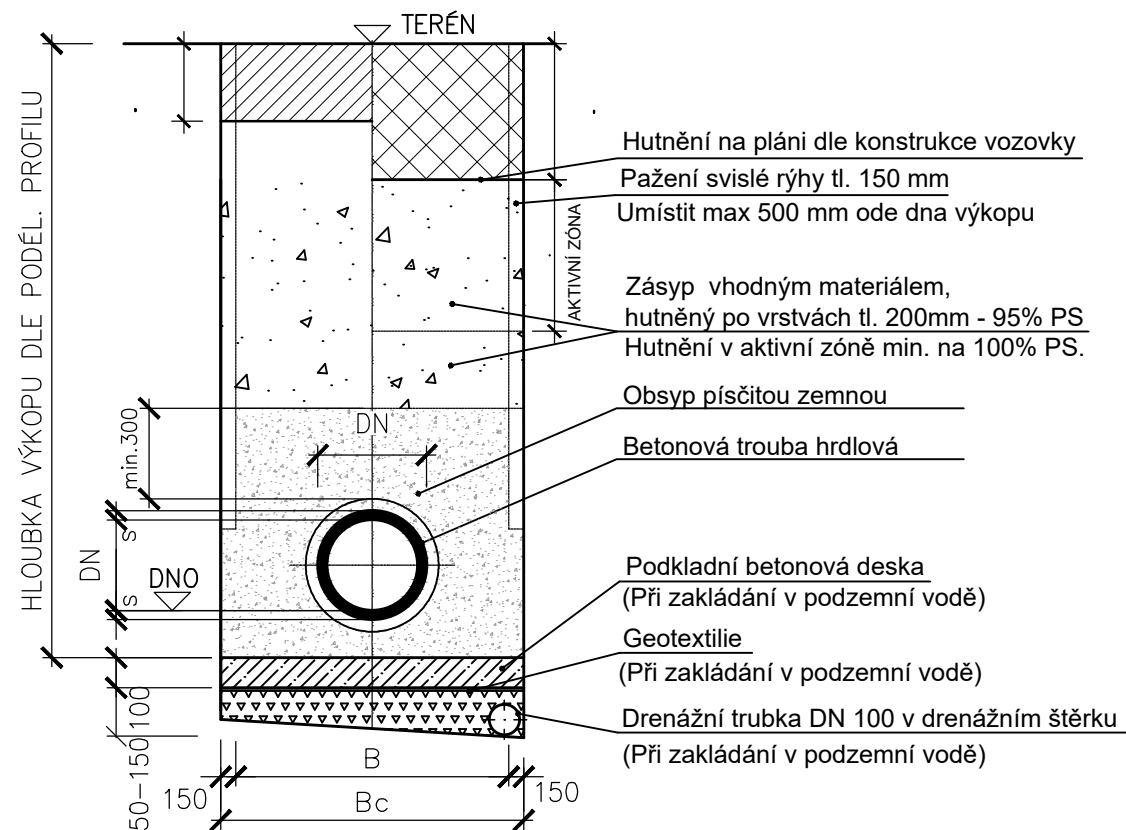

Obsyp i zásyp bude proveden dle ČSN EN 1610. Drenáž, štěrkové lože s geotextilií a podkladní beton se provedou v případě výskytu spodní vody.

Nejmenší vrstva krycího betonu je 100 mm nad dříkem trouby a 100 mm nad jejím spojem (vnější okraj hrdla).

Nejmenší šířka rýhy B dle ČSN EN 1610 v závislosti na jmenovité světlosti D:

DN potrubí	Šířka rýhy B (bez pažení)	Šířka výkopu Bc (včetně pažení)
500	1,4 m	1,7 m
1200	2,5 m	2,8 m

Zásyp v aktivní zóně komunikace s předepsaným modulem přetvárnosti E_{def2} na pláni komunikace. Nejmenší míra zhutnění viz ČSN 721006 a textová část M.S.

Výškový systém Balt p.v.

Souřadný systém S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

<div>Sweco a.s.</div> <div>Táborská 31, 140 16 Praha 4</div> <div>IČO: 26475081 www.sweco.cz</div>	<div>SWECO</div> <div></div>	VYPRACOVAL	Ing. Píkal	
		PROJEKTANT	Ing. Píkal	
		HL. PROJEKTANT	Ing. Píkal	
		TECH. KONTROLA	Ing. Kuba, Ph.D.	
		ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	
OBJEDNATEL:	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	ČÍSLO ZAKÁZKY	11 4152 05 01	
		STUPEŇ	DPS	
1/1/F08/00 Rekonstrukce oddělovače OK 1B ÚSEK VO - Š3		DATUM	08/2022	
		FORMÁT	2 A4	
		MĚŘÍTKO	1:25	
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	007975/23/1	
ČÁST:	PROVIZORIA	SO/PS	SO 08	
PŘÍLOHA:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY DN1200 A DN500 BETON	ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.5.4	d
				1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

