



VÝKRES TVARU ŠACHTY Š3 NA VÝPUSTI
M 1:50


PŮDORYS ZÁKLADOVÉ DESKY

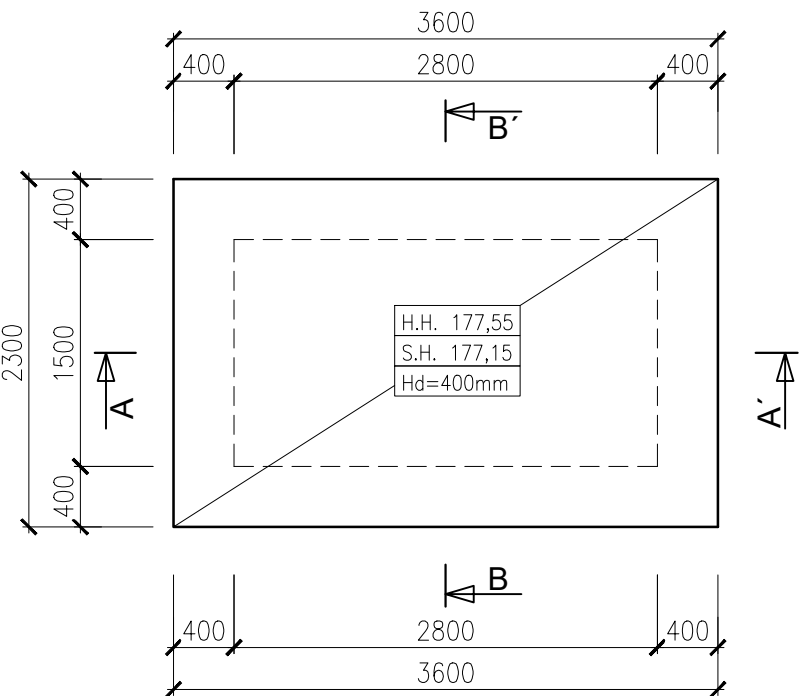


PŮDORYS STĚN

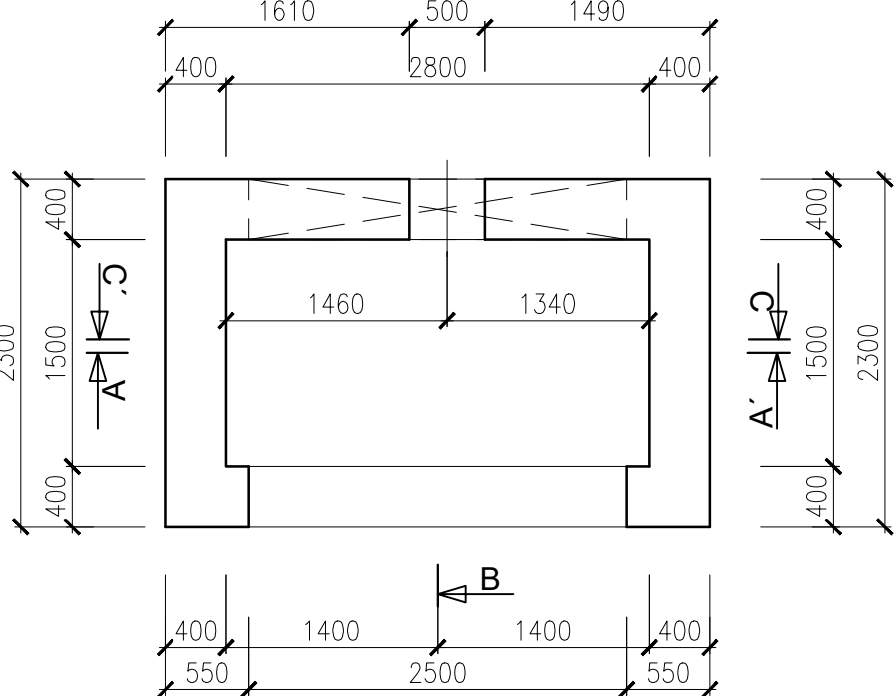


PŮDORYS STROPNÍ DESKY

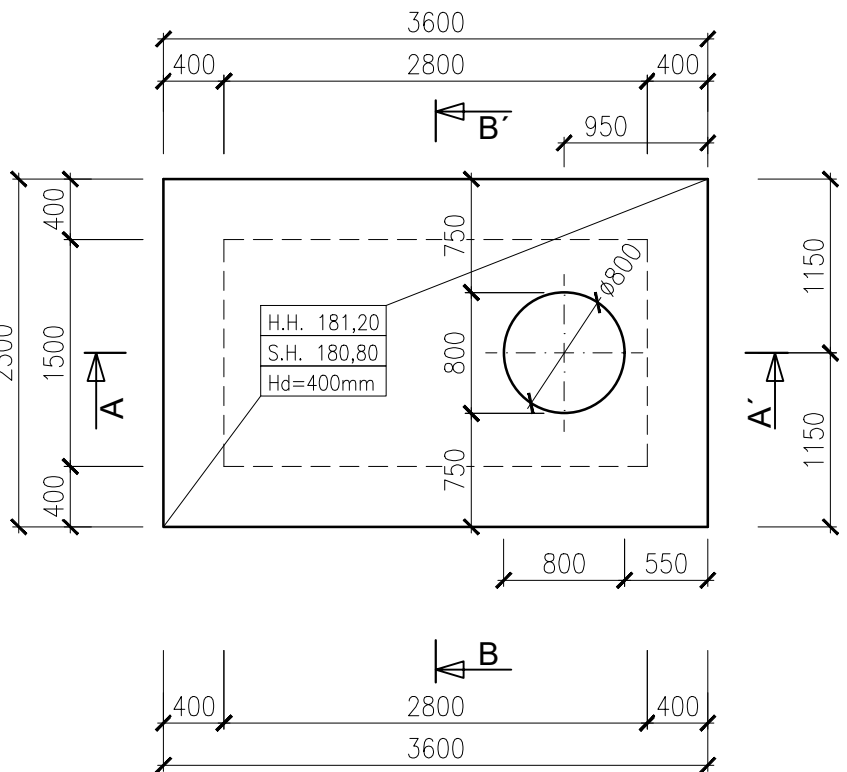


ŘEZ A-A'

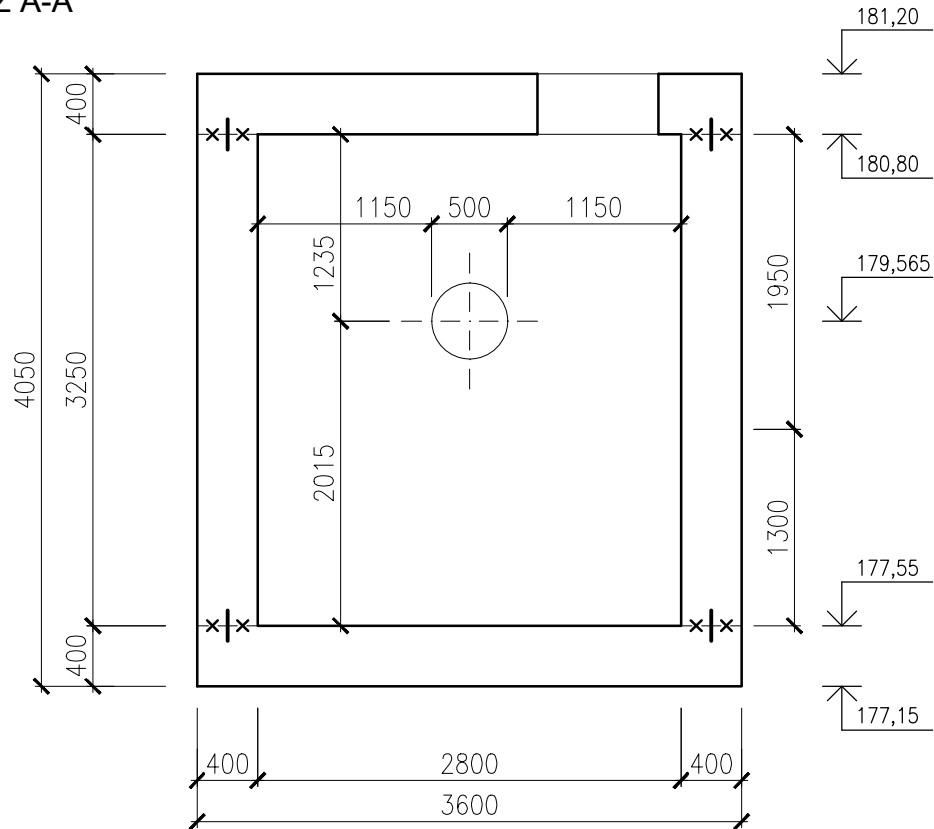

ŘEZ C-C'

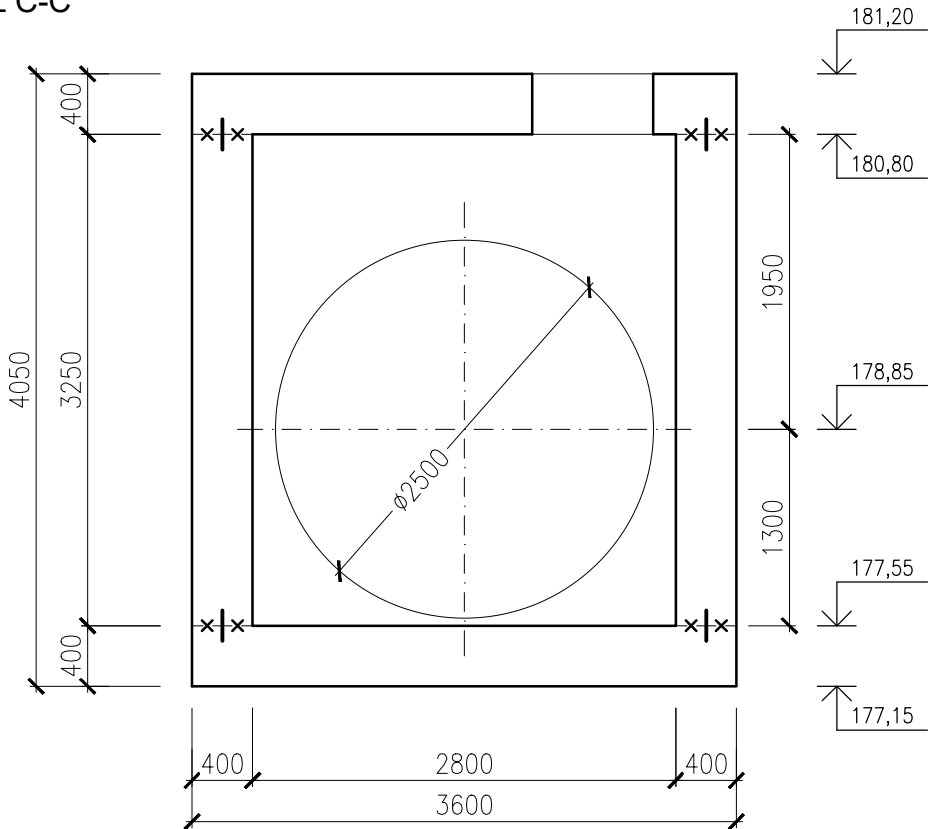


ŘEZ B-B'

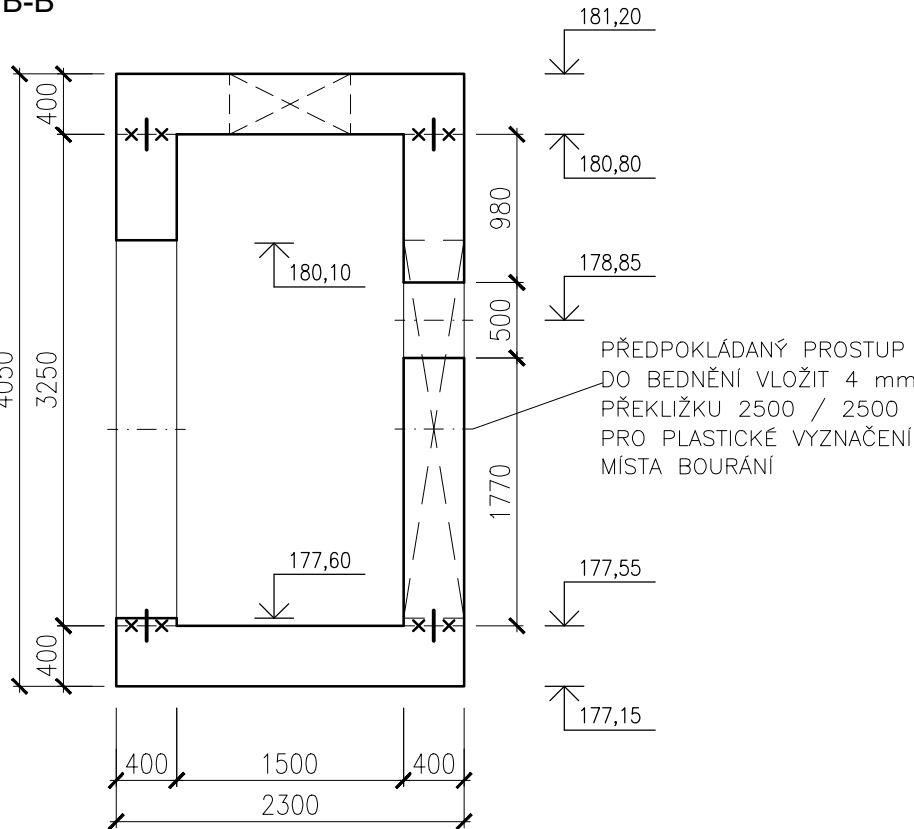

BETON ČSN EN 206 A ČSN P 73 2404
DESKA - Beton C25/30 XC2, XA1(CZ, F.1) - Dmax 22
STĚNY - Beton C25/30 XC4, XA1(CZ, F.1) - Dmax 22
STROP - Beton C25/30 XC2, XA1(CZ, F.1) - Dmax 22
maximální průsak 50 mm dle ČSN EN 12390-8
cement LH (se sníženým vývojem hydratačního tepla)
OCEL B500B
✕✕ PS1 - Pracovní spára

Těsnění pracovních spár - BOBTNAVÝ PÁSEK

Výškový systém Balt p.v.		Souřadný systém S-JTSK	
6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

<div>Sweco a.s.</div> <div>Táborská 31, 140 16 Praha 4</div> <div>IČO: 26475081 www.sweco.cz</div>	<div>SWECO</div> <div></div>	VYPRACOVAL	Ing. Ctibor
		PROJEKTANT	Ing. Ctibor
		HL. PROJEKTANT	Ing. Píkal
		TECH. KONTROLA	Ing. Holuša
		ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák
OBJEDNATEL:	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	ČÍSLO ZAKÁZKY	11 4152 05 01
<div>1/1/F08/00</div> <div>Rekonstrukce oddělovače OK 1B</div> <div>ÚSEK VO - Š3</div>	STUPEŇ	DPS	
	DATUM	08/2022	
	FORMÁT	3 A4	
	MĚŘITKO	1:50	
	ARCHIVNÍ ČÍSLO	007982/23/1	
ČÁST:	ODLEHČOVACÍ STOKA VČ. OBJEKTŮ A SHYBKÝ	SO/PS	SO 03
PŘÍLOHA:	VÝKRES TVARU ŠACHTY Š3 NA VÝPUSTI	ČÍSLO PŘÍLOHY	D.2.6
			d
			1