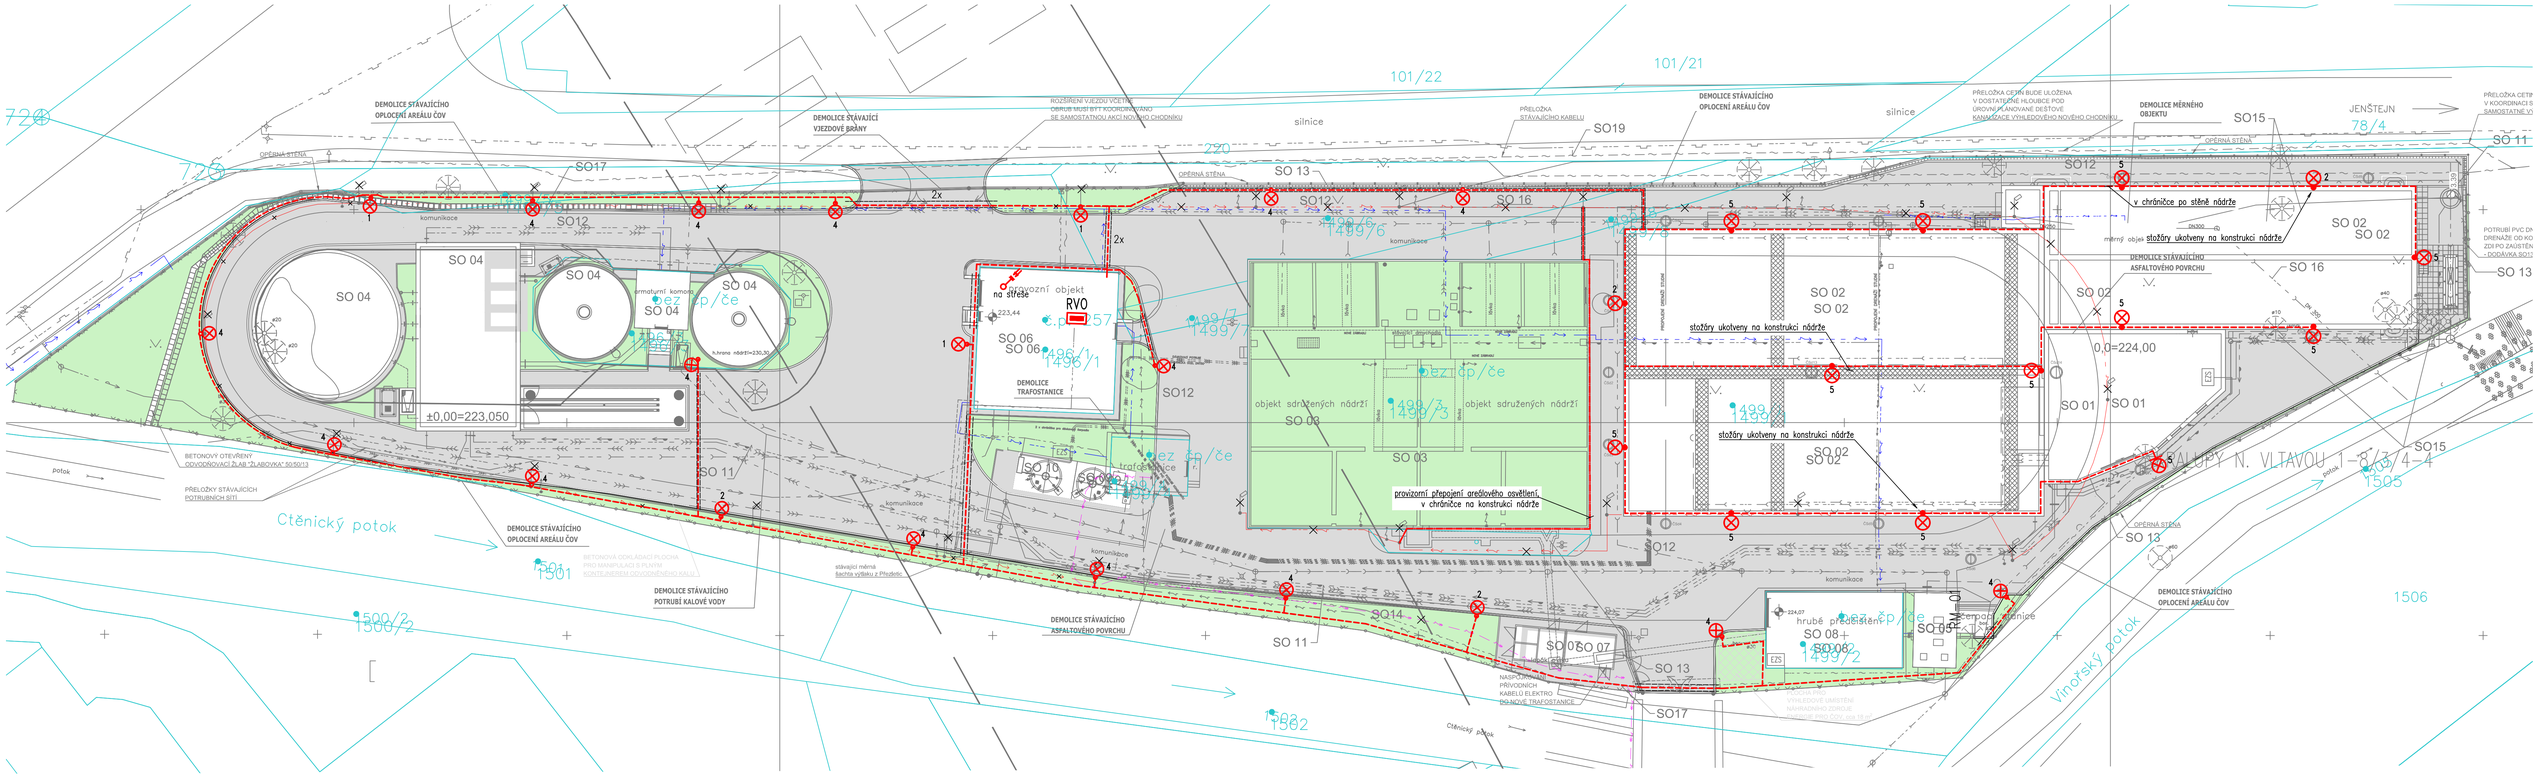

LEGENDA:

- nová kabelová trasa VO
- stávající kabelová trasa VO
- stávající / rušené svítidlo VO
- LED svítidlo 45W 6000 lm 4000K stožár v. 6m, pouzdrový základ
- LED svítidlo 45W 6000 lm 4000K stožár v. 6m, ukotveno na konstrukci nádrže
- LED svítidlo 45W 6000 lm 4000K na stěně ve výšce cca. 5–5,5m
- 2x kabelová chránička

Proudová soustava a napětí:

areálové osvětlení – 3N+PE, 50Hz, 230/400V, TN-S

POZNÁMKY:

SOUBĚH A KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ DLE ČSN 73 6005
ULOŽENÍ KABELŮ DLE ČSN 33 2000-5-52
PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SÍTĚ
V KABELOVÝCH TRASÁCH VEDEN ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30/4
PŘI KŘÍŽENÍ KOMUNIKACÍ A NA VJEZDECH BUDOU KABELY ULOŽENY V CHRÁNIČKÁCH.
KAŽDÝ STOŽÁR VO BUDE PŘIPOJEN NA PÁSEK FeZn 30/4
BĚHEM REKONSTRUKCE OBJEKTU JE NUTNO OCHRÁNIT STÁVAJÍCÍ
KABELY V OKOLÍ VÝSTAVBY.
VÝKRES NEZOBRAZUJE VŠECHNY INŽ. SÍTĚ, NUTNO KOORDINOVAT S HLAVNÍ KOORDINAČNÍ SITUACÍ.

TYPOVÝ ŘEZ
KABELY VO POD KOMUNIKACÍ
povrch komunikace
beton
zemina
min 1000
kabel VO v chráničce ø110
obětovodno
dle počtu k.

TYPOVÝ ŘEZ
KABELY VO VE VOLNÉM TERÉNU
povrch terénu
zemina
min 700
výstražná fólie
pískové lůžko
kabel VO
dle počtu k.

TYPOVÝ ŘEZ
KABELY VO V CHODNÍKU
povrch terénu
zemina
min 300
výstražná fólie
pískové lůžko
kabel VO
dle počtu k.

STAVEBNÍ OBJEKTY

- **SO 01** Vstupní čerpací stanice, hrubé předčištění
- **SO 02** Biologická linka, dosazovací nádrže
- **SO 03** Čistírenský objekt = OBJEKT BUDE REALIZOVÁN V ETAPĚ II
- **SO 04** Kalové hospodářství
- **SO 05** Lapák štěrku
- **SO 06** Provozní objekt
- **SO 07** Trafostanice
- **SO 08** Rekonstrukce objektu bývalého hrubého předčištění
- **SO 09** Chemické hospodářství - dávkování externího substrátu
- **SO 10** Chemické hospodářství - dávkování síranu železitého

= JIŽ ZREALIZOVÁNO V ROCE 2021 JAKO SAMOSTATNÁ STAVBA

- **SO 11** Spojovací potrubí
- **SO 12** Komunikace a zpevněné plochy
- **SO 13** Oplocení, Opěrná zeď
- **SO 14** Terénní a sadové úpravy
- **SO 15** Příprava území
- **SO 16** Přeložky inženýrských sítí
- **SO 17** Venkovní rozvody elektro, venkovní osvětlení
- **SO 18** EZS = OBJEKT NENÍ SOUČÁST VEŘEJNÉ PD, ZAJIŠTĚN JAKO SAMOSTATNÁ AKCE V REŽII OBJEDNATELE
- **SO 19** Přeložky sítí O2

Index:	Datum:	Změny:	Vypracoval:
Rev. C			
Rev. B			
Rev. A			

k.ú. Vinoř [782378] Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv

d plus
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín
tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247
www.d-plus.cz
d-plus@d-plus.cz

Hlavní inženýr projektu: Ing. Viktor MÍCHAL	Zodp. projektant: Ing. Ondřej VONDRUŠKA	Kontroloval: Ing. Alois Získal	
MÚ (OÚ): Městská část Praha - Vinoř	Kraj: Hlavní město Praha	Datum:	02/2025
Investor: Hlavní město Praha, zastoupené PVS a.s.		Stupeň:	DPS
Zakázka: Stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa 0012 ČOV Vinoř		Číslo zakázky:	4047/2/2024
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST		Měřítko:	1:250
		Počet formátů A4:	10 / Č. kopie:
Obsah: SO 17 VENKOVNÍ ROZVODY ELEKTRO, VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ SITUACE - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ		Číslo přílohy: D.1.1.17.4	Revize: