


Podélný profil vodovodní přípojky k SO 09

MĚŘÍTKO 1:100 / 1:100

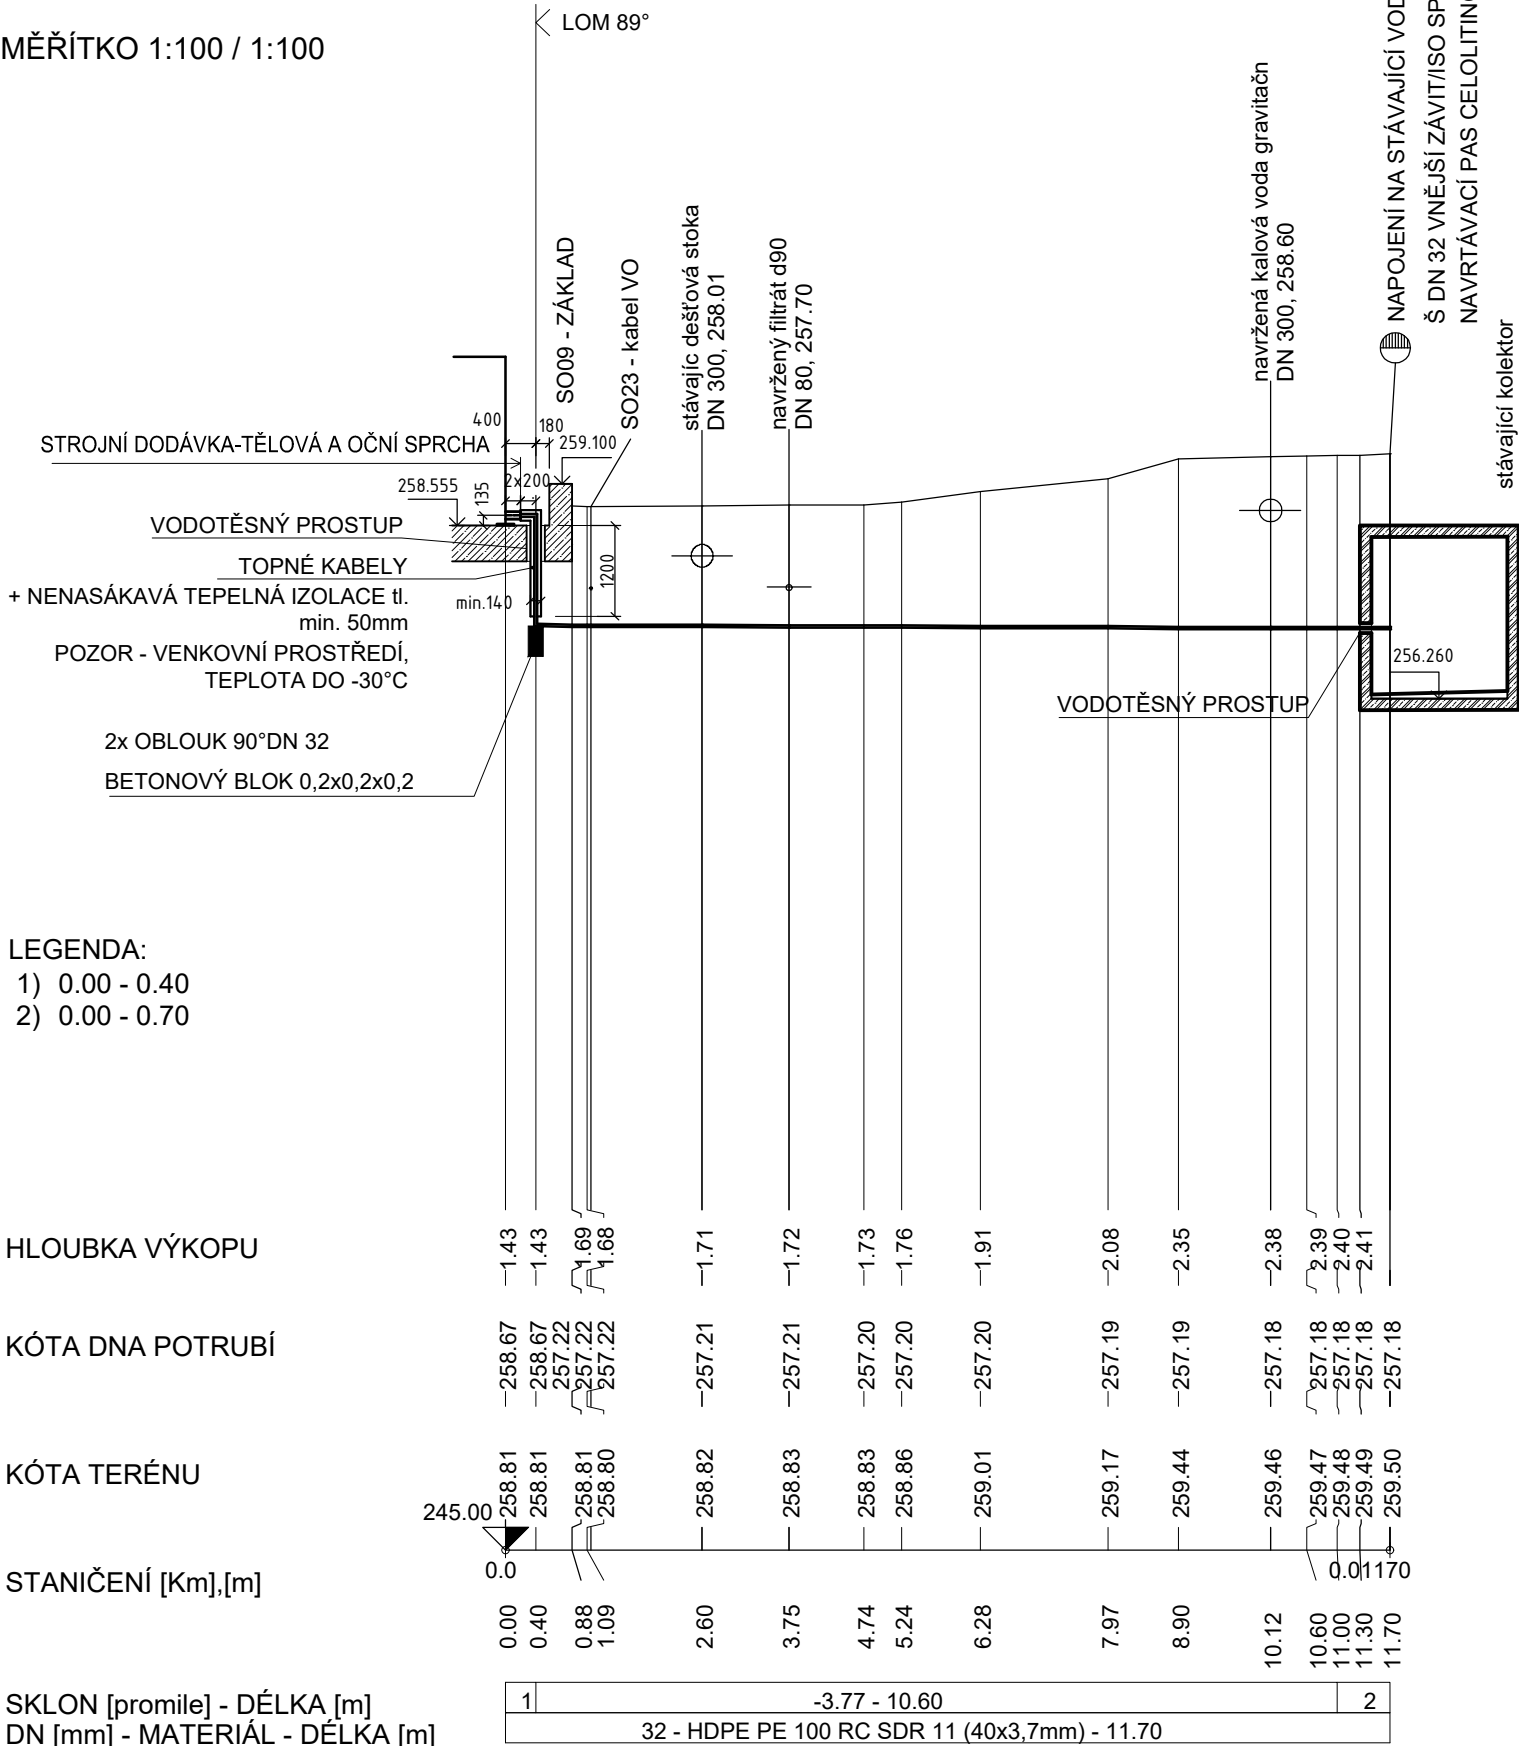


POTRUBÍ HDPE PE 100 RC SDR 11 - 40x3,7mm:

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SITUATIVNÍ DÉLKA:    | 11,7 m |
| SVISLÁ DÉLKA:        | 1,5 m  |
| REZERVA V KOLEKTORU: | 5,8 m  |
| CELKOVÁ DÉLKA:       | 19 m   |

NENASÁKAVÁ TEPELNÁ IZOLACE tl. 50mm NA POTRUBÍ 40x3,7...délka 1,4m

|                          |       |                        |          |
|--------------------------|-------|------------------------|----------|
| Výškový systém Balt p.v. |       | Souřadný systém S-JTSK |          |
| 6                        |       |                        |          |
| 5                        |       |                        |          |
| 4                        |       |                        |          |
| 3                        |       |                        |          |
| 2                        |       |                        |          |
| 1                        |       |                        |          |
| REVIZE                   | POPIS | DATUM                  | SCHVÁLIL |

|  |   |                |                    |   |               |
|--|---|----------------|--------------------|---|---------------|
| Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha<br>Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz |   |                |                    | SWECO  |               |
| VYPRACOVAL   | Ing. Kratochvílová                      | HIP            | Ing. Kubová, Ph.D. | T. KONTROLA   |               |
| PROJEKTANT   |   | ŘEDITEL DIVIZE | Ing. Hanák         | DATUM   | 10/2023       |
| OBJEDNATEL   | Pražská vodohospodářská společnost a.s. |                |                    | OKRES   | Praha - Kbely |
| AKCE:<br>Rekonstrukce ČOV Kbely - aktualizace DPS<br>č. akce: 1/3/L22/00                           |   |                |                    | ČÍSLO ZAKÁZKY   | 11 2160 04 01 |
|  |   |                |                    | STUPEŇ  | DPS           |
|  |   |                |                    | FORMÁT  | 2A4           |
|  |   |                |                    | MĚŘÍTKO   | 1:100/100     |
|  |   |                |                    | ARCHIVNÍ ČÍSLO  | 006238/23/1   |
| ČÁST STAVBY  | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE           |                |                    | SO/PS   | SO 09         |
| PŘÍLOHA:<br>SO 09 - Podélný profil vodovodní přípojky  |   |                |                    | ČÍSLO PŘÍLOHY   | D.1.4.3.3     |
|  |   |                |                    |   | b             |
|  |   |                |                    |   | 1             |

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.  
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).