



LEGENDA TRVNU WU1 UKRUYE KUZVU1.

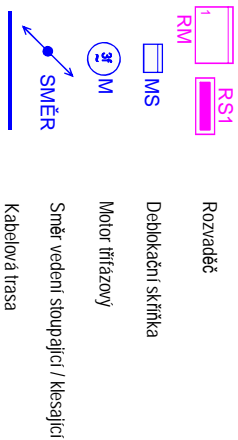

POZNÁMKA:

- NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: TN-C-S, 3NPE-50Hz, 400/230V
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ED 3
- PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-1 ED 2, ČSN 33 2000-5-51 ED 3, ČSN 33 2000-4-41 ED 2/21.
- INSTALACE - KABELY CYKLY / AVKY NA POVRCHU V HLAVNÍ TRASE V KABELOVÝCH DRÁTĚNÝCH ZLABECH V PROVEDENÍ ZÁROVĚ
- ZINKOVÁNÍ, DOPLNĚNÝCH PLASTOVOU EL. TRUBKOU NA POVRCHU
- PROVEDENÍ A ROZSAH OCHRANĚNÉHO POSPOJOVÁNÍ A UZEMNĚNÍ MUSÍ VYHOVOVAT POŽADAVKŮM ČSN 33 2000-4-41 ED 3, ZEJMÉNA KAPITOLE 411.3.1. OCHRANĚNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANĚNÉ POSPOJOVÁNÍ A POZADAVKŮM NORMY ČSN 33 2000-5-54 ED 3 VYŘEŠENÍ A STAVBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ - UZEMNĚNÍ A OCHRANĚNÉ VODIČE.
- U VODIVÝCH POTRUBÍ MUSÍ BYT ZAJIŠTĚNO DOBRÉ VODIVÉ SPOJENÍ V CELE JEHO DĚLCE.
- V RAMCI OCHRANĚNÉHO POSPOJOVÁNÍ NAPOLIT VŠECHNY VODIVÉ KABELOVÉ KONSTRUKCE.


Hrubé přechystění SO 04 1:100

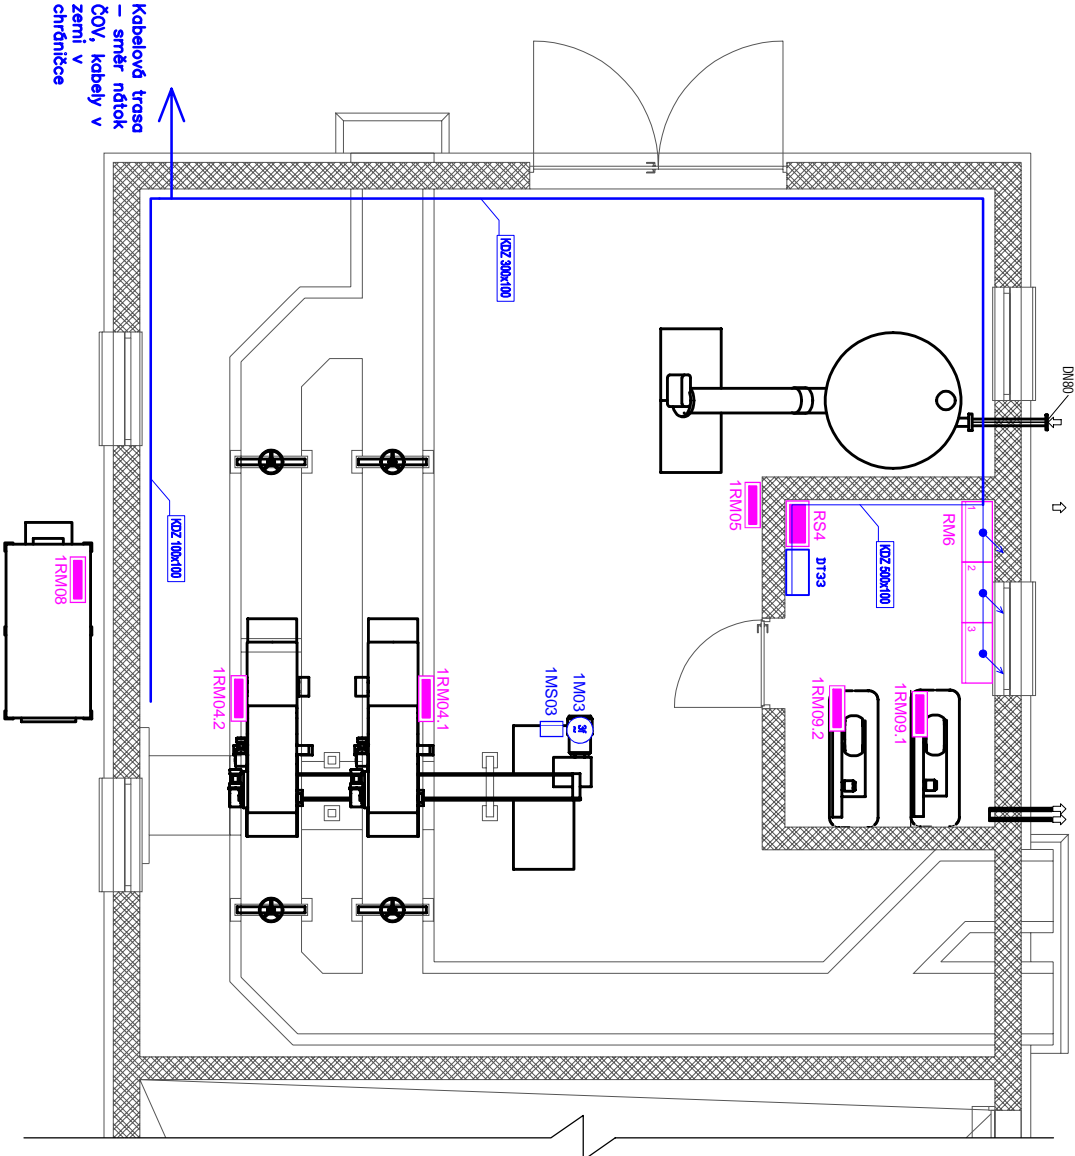

Výškový systém BaIt p.v.

6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Soutřadný systém S-JTSK

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz					SWECO 		
VYPRACOVAL	Müller	HIP	Ing. Kubová, Ph.D.		T. KONTROLA	Ing. Novák	
PROJEKTANT	Müller	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák		DATUM	10/2023	
OBJEDNATEL	Pražská vodohospodářská společnost a.s.				OKRES	Praha - Kbely	
AKCE:					ČÍSLO ZAKÁZKY	11 2160 04 01	
Rekonstrukce ČOV Kbely - aktualizace DPS č. akce: 1/3/L/22/00					STUPĚŇ	DPS	
					FORMÁT	2xA4	
					MĚŘÍTKO	1:100	
					ARCHIVNÍ ČÍSLO	007829/23/1	
ČÁST STAVBY	Elektrotechnologická část				SO/PS	PS70	
PŘÍLOHA:					ČÍSLO PŘÍLOHY	D.2.2.7	c
Dispozice - SO 04							1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výřisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrice).